



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 2252-18/2025.
Ügyintéző: Geresics Angéla
dr. Váradi Viktor

Telefonszám: 72/795-157

Tárgy: HHE DrávaP Koncessziós Kft., Sellye
mezőfejlesztésnek, valamint a HHE-Sellye
gyűjtőállomás technológiai fejlesztésének és
üzemeltetésének egységes környezethasználati
engedélye

Mellékletek: Th., Te., L, A.

HATÁROZAT

A **HHE DrávaP Koncessziós Kft.** (1026 Budapest, Pasaréti út 46., a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Sellye mezőfejlesztésre, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás technológiai fejlesztésre és üzemeltetésre vonatkozó 1767-56/2023. ügyiratszámú – 2230-18/2024. ügyiratszámmon módosított – határozat, valamint annak kérelemre és hivatalból szükségessé váló jelen döntésben aláhúzott szövegrészek szerinti újabb módosításának egységes szerkezetbe foglalása útján a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal a következők szerint

egységes környezethasználati engedélyt ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó, mint engedélyes adatai

- 1.1. Neve: HHE DrávaP Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. Rövidített neve: HHE DrávaP Koncessziós Kft.
- 1.3. Székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 46.
- 1.4. Környezetvédelmi **Ügyfél Jel:** 103 636 988
- 1.5. Statisztikai azonosító jele: 26197524-0620-113-01

2. A telephely adatai

- 2.1. Telephely megnevezése: HHE-Sellye gyűjtőállomás
- 2.2. Telephely címe: Sellye, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7, 065/8,
066, 067, 068 hrsz.
- 2.3. EOY koordináták: X: 59303 Y: 554868
- 2.4. Környezetvédelmi **Területi Jel** telephely: 103 043 224

(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai

3.1. Megnevezése: „Kőolaj-kitermelés éves átlagban 500 t/nap-tól, földgáz-kitermelés éves átlagban 500 ezer m³/nap kitermeléstől” a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 13.2. pontja szerint

3.2. A gyűjtőállomás engedélyezett maximális kapacitása:

Termelvény megnevezés	Kapacitás
kőolaj	1500 t/nap
földgáz	750 000 m ³ /nap

3.3. TEÁOR08 kód: 06.20 Földgáz-kitermelés

06.10 Kőolaj-kitermelés

3.4. NOSE-P kód: 105.08 Kőolaj termékek feldolgozása

3.5. Környezetvédelmi Területi Jelölésszám: 103 043 257

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.2. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. A tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a jelen engedély módosítása tárgyában meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./6. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal átvezeti az egységes környezethasználati engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.

- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött előírások teljesítését – amennyiben a jelen engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. A létesítésre vonatkozó előírások

1.1. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.1.1. Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosságot érő diffúz porterhelés ne emelkedjen, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékek teljesüljenek.
- 1.1.2. Az építési anyagok szállításánál, valamint az építési munkálatok végzésénél műszaki intézkedésekkel gondoskodni kell arról, hogy a közutakon, lakóterületeken és azok környezetében a lehető legkisebb legyen a levegőterhelés.
- 1.1.3. A munkaterületek és a belső közlekedési utak rendszeres tisztításáról, portalanításáról, illetve locsolásáról gondoskodni kell.
- 1.1.4. A kiporzásra, illetve kiszóródásra hajlamos anyagok közúti szállítását porzás- és kiszóródásmentesen kell megoldani (pl. ponyvás takarással, nedvesítéssel).
- 1.1.5. Rendkívüli időjárás (pl. erős szél) esetén a tereprendezési munkálatokat szüneteltetni kell.
- 1.1.6. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Sellye, 060/13 hrsz. alatti EOY Y: 554779; EOY X: 59081 koordinátájú 103041149 KTJ számú HHE-Sellye-3B szénhidrogén fűrásponton létesíteni tervezett szénhidrogén kutatófűrás technológiához kapcsolódó P1 és P2 (Caterpillar 3408 dízelmotor kürtők); P3, P5 és P6 (Caterpillar 3512 dízelmotor kürtők); P4 (Caterpillar C27 dízelmotor kürtők); P7 és P8 (Caterpillar 3406 dízelmotor kürtők) azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz új dízelmotorok létesítését és működését, valamint az újonnan létesítendő P9 (Caterpillar 3406 dízelmotor kürtők) azonosítószámú légszennyező pontforrás létesítését és működését engedélyezi.
- 1.1.7. A HHE-Sellye-3B és HHE-Sellye-6B fűráspontokon működtetni tervezett P4 azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 4. mellékletének 3. pontjában szereplő táblázat C oszlopában a motorokra az 1. pont és a 3.3. pont figyelembevételével megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, valamint a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 és P9 azonosítószámú légszennyező pontforrások üzemelése során a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.1.8. A HHE-Sellye-3B és HHE-Sellye-6B fűráspontokon működtetni tervezett P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 és P9 azonosítószámú légszennyező pontforrások működtetésének a megkezdését legkésőbb az üzemeltetést megelőző munkanapon be kell jelenteni a Baranya Vármegyei

Kormányhivatalnak, egyidejűleg a pontforrások adatait OKIRkapun be kell jelenteni a levegővédelmi adatnyilvántartási rendszerbe.

- 1.1.9. A légszennyező anyag kibocsátásokat akkreditált mérőszervezettel végeztetett, szabványos emisszióméréssel kell meghatározni, valamint igazolni kell a vonatkozó légszennyező anyag kibocsátási határértékeknek való megfelelést:
- 1.1.10. HHE-Sellye-3B, HHE-Sellye-6B fűráspontokhoz kapcsolódóan működtetni tervezett **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8** és **P9** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan 2027. december 31. napjáig.
A mérések időpontjairól a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt legkésőbb a tervezett méréseket megelőzően 15 nappal értesíteni kell.
A mérésekről készített jegyzőkönyveket a méréseket követő 30 napon belül meg kell küldeni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére.
- 1.1.11. A légszennyező pontforrások működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 1.1.12. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.1.13. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt.
- 1.1.14. A HHE-Sellye-3B és HHE-Sellye-6B fűráspontokhoz kapcsolódóan üzemeltetni tervezett dízelmotorok teljes névleges bemenő hőteljesítménye fűráspontonként:
 - 1.1.14.1. A **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, pontforrásonként 1 db Caterpillar-3408 típusú (316 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) dízelmotor teljes névleges bemenő hőteljesítménye az FMkt. 2. § 9. pontja alapján megegyezik a névleges bemenő hőteljesítménnyel, azaz – külön-külön – 316 kW.
 - 1.1.14.2. A **P3, P5** és **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, pontforrásonként 1 db Caterpillar 3512 típusú (670 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) dízelmotor teljes névleges bemenő hőteljesítménye az FMkt. 2. § 9. pontja alapján megegyezik a névleges bemenő hőteljesítménnyel, azaz – külön-külön – 670 kW.
 - 1.1.14.3. A **P4** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó 1 db Caterpillar C27 típusú (858 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) dízelmotor teljes névleges bemenő hőteljesítménye az FMkt. 2. § 9. pontja alapján megegyezik a névleges bemenő hőteljesítménnyel, azaz 858 kW.
 - 1.1.14.4. A **P7, P8** és **P9** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, pontforrásonként 1 db Caterpillar 3512 típusú (308 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) dízelmotor teljes névleges bemenő hőteljesítménye az FMkt. 2. § 9. pontja alapján megegyezik a névleges bemenő hőteljesítménnyel, azaz – külön-külön – 308 kW.

1.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.2.1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 2. számú mellékletében az építési kivitelezési tevékenységből eredő zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését a tervezett beruházás építési kivitelezési munkálatai során folyamatosan biztosí-

tani kell.

- 1.2.2. Az építés, kivitelezéshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.3.1. Az építési tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 1. és 3. számú mellékletei szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.3.2. Az építési tevékenység végzése során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használata és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.

1.4. Táj- és természetvédelmi előírások

- 1.4.1. A munkaárokakat napi rendszerességgel szükséges átvizsgálni, és az árkokba esett állatok sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.4.2. Az építési időszakban képződő meredek falú árkok, depóniák, stb. oldalfalai nem lehetnek 45°-nál meredekebbek, hogy a partfalakban költő madárfajok számára ne jelentsenek ökológiai csapdát.
- 1.4.3. A kivitelezés során a fakivágási, cserjeirtási munkálatokat fészkelési időszakon kívül (augusztus 15. – március 31. között) kell végezni. Ettől eltérni kizárólag az Agrárminisztérium által nyilvántartott élővilág védelmi szakértő írásbeli hozzájárulása alapján lehet, amennyiben a munkálatok az érintett területen védett állat- és növényfajok zavarását, veszélyeztetését bizonyítottan nem okozzák.
- 1.4.4. Vizes élőhelyeket érintő kivitelezési munkákat csak a kételtűek szaporodási időszakán kívül, július 15. és február 28. között szabad végezni.
- 1.4.5. A kivitelezés következtében roncsolódott területeket helyre kell állítani, és biztosítani kell, hogy azokon a termőhelynek megfelelő növénytakaró alakuljon ki.
- 1.4.6. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni az inváziós növényfajok térnyerésének megakadályozására.
- 1.4.7. **A kivitelezés során a közeli Natura 2000 területeket (Sellye 051, 049, 014, 013/2 hrsz.) közlekedés, deponálás, rakodás vagy egyéb módon igénybe venni tilos.**

1.5. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 1.5.1. A keletkező - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó - hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, valamint további hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően gondoskodni kell.
- 1.5.2. Hulladékok munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyeken gyűjthetők, melyeket az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: LKr.) előírtaknak megfelelően kell kialakítani.

1.6. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.6.1. A kivitelezés során biztosítani kell, hogy a környező ingatlanokon a termőföld használata zavartalan legyen, a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak.

- 1.6.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) az illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.6.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

1.7. Örökségvédelmi vonatkozásában tett előírások

- 1.7.1. A kivitelezés földmunkái csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők.
- 1.7.2. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházás földmunkával érintett mélységéig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
- 1.7.3. A régészeti megfigyelésre a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetével kell szerződést kötni.
- 1.7.4. A kivitelezési munka megkezdéséről 8 nappal megelőzően, írásban értesíteni kell az illetékes örökségvédelmi hatóságot.

2. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

2.1. A létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

2.2. Levegőtisztaság-védelmi előírás

- 2.2.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal 103043224 KTJ számú HHE-Sellye Gyűjtőállomáson a kőolaj- és földgázkitermelés technológiához kapcsolódóan létesített diffúz forrást a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 26. § (3) bekezdése alapján D2 azonosítószámmal (termeléskísérő gázokat elégető gázfáklya) engedélyköteles diffúz forrásnak minősíti. A D2 azonosítószámú (termeléskísérő gázokat elégető gázfáklya) EOY koordinátái: EOY Y: 554 897; EOY X: 59 412.
- 2.2.2. Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 103043224 KTJ számú HHE-Sellye Gyűjtőállomáson (Sellye 065/5 hrsz.) létesített hőtermelés technológiához kapcsolódó P1 azonosítószámú légszennyező pontforrás (földgáztüzelésű kazánok kéménye), a kőolaj- és földgázkitermelés technológiához kapcsolódó D2 azonosítószámú diffúz forrás, valamint a szükségáramellátás technológiához kapcsolódó P3 és P4 azonosítószámú légszennyező pontforrások (2 db dízelaggregátor kéménye) működését engedélyezi.
- 2.2.3. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapítja, hogy a P1 azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó 2 db Viessman Vitoplex 200 típusú (700 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) földgáztüzelésű kazán az FMkt. 3. § (1) bekezdése alapján – tekintettel arra, hogy füstgázaiknak közös kéményen keresztül történik a kibocsátása – teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából egy berendezésnek minősül. A tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 1400 kW.
- A P3 és P4 azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó 1-1 db (AKSA AD510 típusú 493-493 kW névleges bemenő hőteljesítményű) dízelaggregátor teljes névleges bemenő hőteljesítménye az FMkt. 2. § 9. pontja alapján megegyezik a névleges bemenő hőteljesítménnyel, azaz külön-külön 493-493 kW.
- 2.2.4. A D2 azonosítószámú diffúz forrás (HHE-Sellye Gyűjtőállomás gázfáklya) maximálisan 40.000 m³/nap termeléskísérő gáz égethető el.
- 2.2.5. A D2 azonosítószámú diffúz forrás (HHE-Sellye Gyűjtőállomás gázfáklya) üzemeltetése

során a technológiai és a biztonsági előírások figyelembevételével a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával működtethető. A tevékenység folytatása során a termelés kísérelő gázok elégetésének minimalizálására kell törekedni.

- 2.2.6. A HHE-Sellye Gyűjtőállomáson a **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan az FMkt. 4. § (15) bekezdése alapján az FMkt. 4. mellékletének 2. pontjában szereplő táblázat F oszlopában az 1. pont figyelembevételével megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, valamint a **P1, P3 és P4** azonosítószámú légszennyező pontforrások és a **D2** azonosítószámú diffúz forrás üzemelése során a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 2.2.7. A HHE-Sellye Gyűjtőállomáson létesített **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan az **L. mellékletben** rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel kell ellenőrizni legközelebb **2027. március 31. napjáig, majd háromévenkénti gyakorisággal**.
- 2.2.8. A **P1, P3 és P4** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a **D2** azonosítószámú diffúz forrás működéséről a VMM rendelet 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 2.2.9. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 2.2.10. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt.
- 2.2.11. Az engedélyezett levegőterhelést okozó **P1, P3 és P4** azonosítószámú légszennyező pontforrásban és **D2** azonosítószámú diffúz forrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és az **L. mellékletben** megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponenst tartalmazó alapanyag (tüzelőanyag) alkalmazása) esetén az Lr. 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételtelen meg kell kérni a Baranya Vármegyei Kormányhivataltól.

2.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.3.1. Az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozó rögzített zajterhelési határértékek teljesülését az üzemeltetés megkezdésével egyidejűleg kell biztosítani és azok betartásáról folyamatosan gondoskodni kell a teljes gyűjtőállomás vonatkozásában.
- 2.3.2. A tárgyi gyűjtőállomás üzemeltetéséből eredő környezeti rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg az Együttes rendelet 5. sz. mellékletében előírt rezgésterhelési határértékeket.
- 2.3.3. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.4. Táj- és természetvédelmi előírás

- 2.4.1. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni az inváziós növényfajok térnyerésének megakadályozására.

2.5. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 2.5.1. Az üzemeltetés során keletkező - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok környezetszennyezést

kizáró módon való gyűjtéséről, valamint további hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően gondoskodni kell.

- 2.5.2. Hulladékok munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyeken gyűjthetők, melyeket LKr. előírtaknak megfelelően kell üzemeltetni.
- 2.5.3. A Környezethasználónak az üzemi gyűjtőhely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzítenie kell. Az üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.
- 2.5.4. A gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a hulladék gyűjtése céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék (kivéve az egészségügyi és a települési hulladékot) a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb 1 évig gyűjthető.

2.6. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.6.1. A tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú mellékletei szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 2.6.2. A tevékenység végzése során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használata és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.

2.7. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.7.1. Az üzemeltetés során továbbra is biztosítani kell, hogy a környező ingatlanokon a termőföld használata zavartalan legyen, a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 2.7.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) az illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 2.7.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

3. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 3.1. A tevékenység felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan, ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

3.2. Zajvédelmi előírások

- 3.2.1. A mezőbeni vezeték, a szénhidrogén termelő kutak, valamint a gyűjtőállomás felhagyása, rekultivációja során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében az építési kivitelezési tevékenységből eredő zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 3.2.2. A rekultivációhoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

3.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírás

- 3.3.1. A tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása, amely során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

3.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.4.1. A felhagyás során keletkező hulladékokat, - beleértve az esetleges szennyezett és kitermelt talajt - hulladékként kell kezelni, és hulladékkezelő szervezetnek kell átadni.

4.1. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

- 4.1. A telepen folytatott tevékenység hatósági ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.
- 4.2. A keletkező veszélyes hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A nem veszélyes hulladékok képződésére vonatkozó napi adatokat heti rendszerességgel nyilvántartásba kell venni.
- 4.3. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 309/2014. R.) meghatározott mennyiségeket, a hulladék termelőjének (birtokosának) rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az OKIR-on keresztül, a 309/2014. R.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.
- 4.4. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Határidő: a változást követő 30 napon belül

- 4.5. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve az **L. mellékletében** szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a tárgyévet követő év **március 31. napjáig** - a diffúz forrás, valamint a pontforrás tényleges légszennyező anyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani. Az OKIRkapun benyújtandó LM jelentéshez elektronikus mellékletként csatolni kell a HHE-Sellye Gyűjtőállomáson működő **D2** azonosítószámú diffúz forrás üzemnaplóját különös tekintettel az elégetésre került termelés kísérelő gázok mennyiségére.
- 4.6. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - **30 napon belül** - változásjelentést kell tenni.

5. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 5.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal által a 446-7/2024. ügyiratszámú határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási rendelet) 6. §- és 7. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal üzemi kárelhárítási ter-

vet kell készíttetni és azt a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz jóváhagyásra be kell nyújtani.

Határidő: 2029. január 5.

- 5.2. A Környezethasználó köteles:
 - 5.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
 - 5.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
 - 5.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 5.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működése kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

6. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 6.1. A Környezethasználó köteles a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a cégkapun keresztül levél formájában és amennyiben szükséges Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.
- 6.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Baranya Vármegyei Kormányhivataltól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül.

7. A szakhatóságok állásfoglalása

- 7.1. A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**, mint területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság a 35200/3033-4/2023.ált. számon szakhatósági hozzájárulását a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben az alábbiak szerint adta meg:
*„Az egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz a következők szerint **hozzájárok.***

I. Általános előírások:

1. *A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes r.) mellékleteiben – a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.*

II. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Gyűjtőállomás helyszíne: Sellye külterület 065/3 (szántó), 065/4 (szántó), 065/5 (szántó), 065/6 (szántó), 065/7 (szántó), 065/8 (szántó), 066 (kivett árok), 067 (erdő), 068 (kivett telephely)

Megnevezés	Tározó- kapaci- tás	OBJ KTJ szám	Anyag fajta	Műszaki védelem
SL-01 Szlop tartály	10 m ³	később kerül meghatározásr a	technológiai leürítések anyagai olaj- víz-iszap- keverék	dupla üvegszál erősítésű acéltartály nyomástartó 2 bar zárt
CS-01 Lefúvató cseppfogó	4,6 m ³	később kerül meghatározásr a	kondezációs fo- lyadék	Nyomástartó 2 bar üze- mű hőszigetelt acéltartály
M-01 Metanol tartály	50 m ³	később kerül meghatározásr a	metanol	Nyomástartó 2 bar, visz- szarobbanás gátló acéltartály
GL-01 Glikol tartály	20 m ³	később kerül meghatározásr a	Glikol	Nyomástartó 2 bar, visz- szarobbanás gátló acéltartály
EBT-01 Vegyszer tartály	5 m ³	később kerül meghatározásr a	Szerves oldósze- rek lúgok	Nyomástartó 2 bar, visz- szarobbanás gátló acéltartály

2. A használatbavételig a tartályok vonatkozásában meg kell tenni az Országos Környezetvédelmi Informatikai Rendszerben a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVMr.) 1 § a) pontja szerinti elektronikus adatszolgáltatást.

III. A tevékenységre vonatkozó előírások:

3. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
4. Szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható.
5. A HHE-Sellye-7 jelű szénhidrogén kút fúrása során a hidrogeológiai védőövezetben tevékenység úgy végezhető, hogy annak következtében:
 - a. a vízkészlet természetes védettsége ne csökkenjen, vagy ne növekedjen a környezet sérülékenysége,
 - b. a vízkészletbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag ne kerüljön,
 - c. olyan lebomló anyag ne jusson a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
 - d. A fúrás, majd az üzemeltetés során ki kell zárni, hogy vízbázis vízáadó rétegei kommunikáljanak egyéb vízáadó rétegekkel.
 - e. A fúrás során az iszapvesztesség nem megengedett. Amennyiben iszapvesztesség jelentkezik, azt azonnali iszapkondicionálással, vagy ideiglenes béléscső rakattal meg kell szüntetni.
6. A telepen biztosítani kell a lehullott és esetlegesen szennyeződhető csapadék tisztítását elvezetését, elhelyezését. A tisztítás elhelyezés víziműveinek létesítése, üzemeltetése vízjogi enge-

dély köteles tevékenység. A létesítéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos vízgazdálkodási, vízvédelmi előírásokat a vízjogi engedélyekben adja meg Igazgatóságunk.

7. A vizet károsító szennyezőanyagok tárolására szolgáló tároló helyet csak úgy szabad kialakítani, hogy
 - a tárolótartályok állapota bármikor ellenőrizhető legyen,
 - a tárolótartályok olyan, a tárolt folyadékra vonatkozóan át nem eresztő teknőben vagy tartályban legyenek, amelyek meghibásodás esetén a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadják.
1. A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.

I. A monitoringra vonatkozó előírások:

1. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását a telep területén létesítendő, a szennyező források ellenőrzésére a gyűjtőállomás területén alkalmas helyen létesítendő 2 db figyelőkúttal kell ellenőrizni. A figyelő kutakat a telep üzembe helyezését megelőzően az Igazgatóságnál engedélyeztetni kell és azokat meg kell valósítani, A Főgyűjtő üzembe helyezésének feltétele a monitoring kutak elkészülte. A létesülő kutakban évente kell vizsgálni a talajvíz minőségét a következő komponensekre: fajlagos vezetőképesség, pH, glikol, metanol TPH, naftalinok. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
2. Mintavételezéskor a kutakban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK).

Határidő: a kutak üzembehelyezését követően 30 napon belül, majd évente

3. A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az Igazgatóság a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet (továbbiakban: Favir.) 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.

I. Felhagyásra vonatkozó előírások:

1. A telepen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tártani, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.
2. Felhagyás után gondoskodni kell a csapadékvizek természetes módon történő lefolyásáról. A telephely területén biztosítani kell, hogy lefolyástalan terület ne alakulhasson ki.

VI. Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség:

3. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:
 - a. A tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell az Igazgatóságot.
 - b. A Favir. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni.

- c. Az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
4. Az Engedélyes az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

A szakhatósági állásfoglalás érvényes: 2031. június 30.”

7.2. A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 35200/2894-3/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból kikötés nélküli **hozzájárulását** megadta a jelen engedély kiadásához.

7.3. A **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály** (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) a 2125-6/2023. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A 1767-1/2023. iktatószámú határozattal kijavított 4318-54/2022. iktatószámú egységes környezet-használati engedély kérelmezett módosításának – az alábbi előírásoknak az új, egységes szerkezetű határozatba foglalása mellett – nincs akadálya.

1. A létesítésre és az üzemeltetésre vonatkozó előírások:

A keletkező - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó - hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, valamint további hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően gondoskodni kell.

Hulladékok munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyeken gyűjthetők, melyeket az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: LKr.) előírtaknak megfelelően kell kialakítani és üzemeltetni.

A Környezethasználónak az üzemi gyűjtőhely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzítenie kell. Az üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a területi hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

A gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a hulladék gyűjtés céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék (kivéve az egészségügyi és a települési hulladékot) a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb 1 évig gyűjthető.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

A felhagyás során keletkező hulladékokat, - beleértve az esetleges szennyezett és kitermelt talajt - hulladékként kell kezelni, és hulladékkezelő szervezetnek kell átadni.

3. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

A keletkező veszélyes hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A nem veszélyes hulladékok képződésére vonatkozó napi adatokat heti rendszerességgel nyilvántartásba kell venni.

Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott mennyiségeket, a hulladék termelőjének (birtokosának) rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a Hulladékgazdálkodási Hatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül, a R.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.”

III.

Egyéb rendelkezések

1. Jelen engedély 2028. augusztus 14. napjáig érvényes. A jelen engedély részét képezi a Th., Te., L., és A. melléklet.
2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt, különös tekintettel az elérhető legjobb technikára figyelemmel kell elkészíteni és legközelebb, 2028. június 1. napjáig be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
3. HHE-Sellye Gyűjtőállomáson létesített P1, P3 és P4 azonosítószámú légszennyező pontforrás, valamint a D2 azonosítószámú diffúz forrás levegővédelmi működési engedélye 2028. augusztus 14. napjáig érvényes.
4. A 103 041 149 KTJ számú HHE-Sellye-3B szénhidrogén fúrásponthoz kapcsolódó P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 és P9 azonosítószámú légszennyező pontforrások levegővédelmi létesítési és működési engedélye 2028. augusztus 14. napjáig érvényes.
5. A 103 041 138 KTJ számú HHE-Sellye-6B szénhidrogén fúrásponthoz kapcsolódó P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 és P9 azonosítószámú légszennyező pontforrások levegővédelmi létesítési és működési engedélye 2028. augusztus 14. napjáig érvényes.
6. Jelen engedély véglegessé válásával az 1767-1/2023. ügyiratszámú határozattal kijavított 4318-54/2022. ügyiratszámú határozatban kiadott egységes környezethasználati engedély hatályát veszítette.
7. A jelen engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
8. A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie. A felügyeleti díj összege 200 000 forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni tárgyév február 28. napjáig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos

részt fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását vagy a tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést követő 30 napon belül.

9. A Környezethasználónak a létesítési munkálatok megkezdésének és befejezésének tényét 5 napon belül jelentenie kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felé.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Baranya Vármegyei Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Környezetvédelmi Hatósághoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja az e-Papír szolgáltatás használatával: az epapir.gov.hu felületen keresztül történik. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A civil szervezet vagy természetes személy által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a 2230-18/2024. határozattal módosított 1767-56/2023. ügyiratszámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) alapján üzemelteti a HHE-Sellye gyűjtőállomást. Az Engedély 2028. augusztus 14. napjáig hatályos.

Az Engedély kiadásának és előírásainak indokolási része a jelen döntés tekintetében is, az Engedélyben foglaltak szerint irányadó és érvényes.

Az Engedély jelen eljárás alapjául szolgáló kérelem benyújtásáig az alábbiak szerint került módosításra.

1. Az Engedély 2230-18/2024. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 1. számú módosítás)

- A Környezethasználó az Engedélybe foglalt levegővédelmi létesítési engedély alapján a HHE-Sellye Gyűjtőállomáson létesített **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrásra, valamint **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozóan levegővédelmi működési engedély megadását kérte. A Környezethasználó egyidejűleg a **D1** azonosítószámú – levegővédelmi létesítési és működési engedéllyel rendelkező – diffúz forrás működésének megkezdését bejelentette.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Engedélyben a HHE-Sellye Gyűjtőállomáson létesíteni és működtetni engedélyezett **D1** azonosítószámú diffúz forrást (termelés-kísérő gázokat elégető gázfáklya) a **D2** azonosítószámmal rögzítette.
- Továbbá HHE-Sellye Gyűjtőállomáson a **P3** és **P4** azonosítószámú – a Lr. 22.§ (1) bekezdésének és (2) bekezdésének a) pontja hatálya alá tartozó – engedélyköteles légszennyező pontforrások (2 db dízelaggregátor kéménye) létesítése került engedélyezésre.
- Az Engedély fentiek szerinti módosítása nem minősült a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak. A kérelem az Engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély megadására irányult. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3) bekezdése, a 20/A. § (10) és (11) bekezdései voltak irányadók.

Az 1. sz. módosítás 2024. november 14. napján vált véglegessé.

Az Engedély 1. számú módosítás indokolási része továbbra is irányadó, hatályos és érvényes jelen döntés tekintetében is.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján az Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft. (1038 Budapest, Gyöngyvirág utca 31.; a továbbiakban: Tervező) 2025. július 24. napján az Engedély módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszerkezetek szerinti – szakértői jogosultságokat.

A benyújtott kérelemben foglaltak szerint az Engedély módosítása nem minősül jelentős változtatásnak a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint. A kérelem az Engedélybe foglalandó levegőtisztaság-védelmi működési engedély megadására, továbbá az Engedély nem jelentős módosítására irányult. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3), a 20/A. § (10) - (11) és (14) bekezdései voltak irányadók.

A Környezethasználó a fentiekben részletezett eljárás lefolytatásáért a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. sz. mellékletének 8. és 10.3. pontjai alapján 202.500 forint, valamint az EM rendelet 3. sz. mellékletének 10.2. pontja alapján 20.250 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívására – megfizette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 2252-5/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tárgyi tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzatát, Sellye Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat nyilatkozattételi jogával nem élt jelen eljárás során.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 2252-10/2025. ügyiratszámú végzésben (a továbbiakban: Végzés) levegőtisztaság-védelmi szempontokat figyelembe véve hiánypótlásra hívta fel a Környezethasználót, mely kötelezettséget a Környezethasználó a Végzésben megadott határidőig nem tudott teljesíteni.

A fentiekben foglaltak miatt a Környezethasználó, valamint az Önkormányzat, mint a tárgyi eljárás ügyfelei (a továbbiakban együtt: Ügyfelek) 2025. szeptember 5. napján érkezett beadványukban (a továbbiakban: Beadvány), együttesen kérték az eljárás szünetelését, a Végzésben kért dokumentumok teljes körű elkészítése és a kérdések megválaszolása érdekében.

A fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. § (1) bekezdése alapján a 2252-15/2025. ügyiratszámú végzésben a tárgyi eljárás 2025. szeptember 5. kezdődő szüneteléséről döntött.

Ezt követően a Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező 2025. október 13. napján az eljárás folytatását kérelmezte, mely kérelem és annak előterjesztése megfelelt az eljárás folytatása kapcsán irányadó Ákr. 35. § (1) bekezdése és az Ákr. 49. § (2) bekezdésében előírt jogszabályi feltételeknek, ezért a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 2252-17/2025. ügyiratszámú végzésben a tárgyi eljárás 2025. október 13. napjától történő folytatását állapította meg.

A Környezethasználó 2025. október 13. napján. hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Dokumentációt és hiánypótlási dokumentáció (a továbbiakban együttesen: Dokumentáció) áttanulmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

- A Környezethasználó az alábbiak vonatkozásában kérte az Engedély módosítását:
 - A Környezethasználó kérelme szerint egy tervezett fejlesztés keretén belül S-07 háromfázisú fekvő elrendezésű szeparátor, H-05 fekvő elrendezésű csöves hőcserélő, K-01/B elektromos meghajtású nyomásfokozó kompresszor (olajkísérő gáz kompresszor), 2 x 2 db többfokozatú centrifugál szivattyú technológiába építése, valamint a meglévő üzemi fáklya áthelyezése tervezett üzemi területen belül.
 - A Környezethasználó a telephelyen az Engedélybe foglalt levegővédelmi létesítési engedély alapján a HHE-Sellye Gyűjtőállomáson létesített **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan levegővédelmi működési engedély iránti kérelmet nyújtott be, valamint a Környezethasználó az eljárás során az Engedélyben **D2** azonosítószámmal levegővédelmi működési engedélyt kapott diffúz forráshoz kapcsolódó gázfáklya telephelyen belül új helyen történő működtetésének engedélyezését kérte. A Környezethasználó egyidejűleg LAL változásjelentést nyújtott be OKIRkapun a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz, melyben a létesítésre került pontforrásokat bejelentette a levegővédelmi nyilvántartásba.
- Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a tevékenység folytatása, valamint a légszennyező pontforrások és a levegőterhelő diffúz forrás működtetése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az FMkt. 2. § 9. pontja és 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint rögzítette a **P1**, **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítményét.
 - A Környezethasználó a **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a 2024 márciusában elvégzett akkreditált emissziómérés jegyzőkönyvével igazolta a kibocsátási határértékeknek megfelelő levegőterhelést. A Környezethasználó a **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a 2025 szeptemberében elvégzett akkreditált emissziómérés jegyzőkönyvével igazolta a légszennyezőanyag kibocsátásokat.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lr. 5. számú mellékletének megfelelő tartalmú, az újonnan létesített **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrások üzemeltetésének levegőterhelő és levegőminőségi hatásaira vonatkozó dokumentációt, valamint az elvégzett akkreditált emissziómérés jegyzőkönyvét áttanulmányozta, és megállapította, hogy a **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrás működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel. A benyújtott Dokumentációban foglalt transzmissziós számítások alapján a **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrások hatásterülete NOx légszennyező anyagra vonatkozóan a Lr. 2. § 14. pont a) alpontjában foglaltak szerint a pontforrástól számított 886 m.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az FMkt. 8. § (1) bekezdése alapján emissziómérési kötelezettséget nem állapított meg, mivel a pontforrásokhoz tartozó tüzelőberendezések (dízelmotorok) olyan 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű motorok, amelyek tüzelőanyag-felhasználása 50 kg/h alatt van, és ezért az FMkt. 4. § (13) bekezdése szerint a kibocsátási határértéket nem kell alkalmazni.

- A **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrások jelen határozatba foglalt levegővédelmi működési engedélyének érvényességi idejéről a Lr. 25. § (5) bekezdése alapján az Engedély érvényességi idejének figyelembevételével határozott a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Engedélyben a Sellye gyűjtőállomáson a termelésekísérő gázok elégetésére ideiglenes jelleggel üzemeltetni tervezett fáklyát **D2** azonosítószámmal, figyelemmel az üzemelése során várható levegőterhelő hatására a Lr. 26. § (3) bekezdése alapján engedélyköteles diffúz forrásnak minősítette, valamint a működtetésére vonatkozóan levegővédelmi engedélyt adott ki.
 - A Környezethasználó jelen eljárásában a **D2** azonosítószámú diffúz forráshoz kapcsolódó fáklyának a telephelyen belül való áthelyezésének engedélyezését kérelmezte. A fáklya a Dokumentáció alapján jelenlegi műszaki állapotában, változatlan formában kerül új helyszínre telepítésre a gyűjtőállomás területén belül. A **D2** azonosítószámú diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a fáklya új koordinátájától számított 334 m sugarú kör területe. A levegővédelmi hatásterület mérete az áthelyezés miatt nem változik meg, a hatásterület csak az új koordináta miatt módosul.
 - A **D2** azonosítószámú diffúz forrás jelen határozatba foglalt levegővédelmi működési engedélyének érvényességi idejéről a Lr. 26. § (8) bekezdése alapján az Engedély érvényességi idejének figyelembevételével határozott a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P1**, **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra és a **D2** azonosítószámú diffúz forrásra jelen eljárásában a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Engedélybe foglaltan levegővédelmi működési engedélyt adott ki.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P1**, **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra, valamint a **D2** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint a korábban tett alapbejelentés és a jelen eljárás során benyújtott változásjelentés alapján a határozat mellékletében foglaltak szerint rögzítette.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat az Lr. 31. § (1) és (2) bekezdései, az adatszolgáltatás elektronikus úton való teljesíthetőségét a Lr. 32. § (1) bekezdése alapján állapította meg.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lr. 36. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Lr., a VMM rendelet, az FMkt., valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- Zajvédelmi szempontból megállapítható:
 - A Dokumentációban foglaltak alapján a tervezett technológiai bővítés létesítési, építési-kivitelezési munkálatainál alkalmazott egyes munkafázisok tekintetében az Együttes rendelet 2. számú mellékletében meghatározott zajterhelési határértékek teljesülése a legközelebbi, zajvédelmi szempontból védendő területek, épületek vonatkozásában biztosítható, melyre tekintettel nem kell a vonatkozó zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelmet benyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
 - A Dokumentációban bemutatottak alapján a HHE-Sellye gyűjtőállomás meglévő és tervezett zajforrásainak együttes üzemeltetéséből származó zajkibocsátás mértéke nem haladja meg az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában előírt zajterhelési

határértékeket. A HHE-Sellye gyűjtőállomás zajvédelmi szempontú hatásterületén védett terület, épület, helyiség nem található, így annak zajforrásaira vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges a tervezett beruházások részeként megvalósuló zajforrások üzembe helyezését követően sem.

- A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás építés-kivitelezéséhez, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás működtetéséhez kapcsolódó szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal zajvédelmi előírásait a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján tette meg figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire, továbbá annak 1., 2. és 5. számú mellékletében foglaltakra.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:

- Az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság a Dokumentáció és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy az Engedély kérelem szerinti módosításának hulladékgazdálkodási szempontból nincs akadálya.
- Az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási hatósági feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szabályozza.
- Az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság véleményét a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet alapján adta meg.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi eljárásában a R. nyilvánosság bevonására vonatkozó szabályait a R. 21. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem alkalmazta.

Az Engedély módosítására irányuló kérelem földtani közeg védelme, továbbá a Kr. 11. § (1) bekezdés és 12/A. §, valamint 3. és 8. számú mellékletben meghatározott szakkérdéseket – a hulladékgazdálkodási szakkérdések kivételével – nem érintett.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok eljárásba történő bevonását

A fentiek és a R. 20. § (3) bekezdésében, valamint a R. 20/A. § (10) bekezdésében foglaltak alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal – figyelemmel arra, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az Engedély visszavonását nem tették szükségessé - a rendelkező részben foglaltak szerint jelen eljárásban benyújtott kérelem vonatkozásában, az Engedély II. fejezetének 2.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások pontját módosította, valamint az Engedély II. fejezetének 2.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások pontját, az Engedély II. fejezet 5. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása és Engedély II. fejezet 6. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek pontjait hivatalból

módosította, továbbá az Engedély II. fejezetének 1.1. Levegővédelmi előírások pontját, 1.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások pontját és az Engedély III. Egyéb rendelkezések fejezetet az előírások aktualizálása miatt átszámozta.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelemben foglaltaknak megfelelően a **Th. és L. mellékletet** módosította, a változásokat aláhúzással jelölte.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 20/A. § (14) bekezdése szerint egységes szerkezetbe foglalta az Engedélyt és annak jelen határozat és mellékletek szerint aláhúzással jelölt módosítását.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen eljárásban benyújtott kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdésében rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (pl.: tulajdonos, használó, vagyonkezelő) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé. A R. 1. § (11) bekezdése értelmében a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, a R. 21. § (9) bekezdés és az Ákr. 89. § (1) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

Az Ákr. 85. § (5b) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja a honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1)

és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésein, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2025. október 27.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. HHE DrávaP Koncessziós Kft. (adószám: 26197524-2-41) + mell. - CK
2. Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft. (adószám: 13874986-2-41) + mell. - CK
3. Sellye Város Önkormányzata + mell. – HK
4. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (tájékoztatásul) + mell. - HK
5. BAVKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (tájékoztatásul) + mell. - HK
6. BAVKH Építésügyi- és Örökségvédelmi Főosztály (tájékoztatásul) + mell. - HK
7. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (tájékoztatásul) + mell. – HK
8. BAVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Siklós) (tájékoztatásul) + mell. – HK
9. BAVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (tájékoztatásul)+ mell. – HK
10. BAVKH Állami Főépítési Iroda (tájékoztatásul) + mell. - HK
11. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv. szám: 4124-2/2025.) + mell. – BP
12. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (tájékoztatásul) + mell. – BP
13. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (tájékoztatásul) + mell. - HK
14. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (tájékoztatásul) + mell. - HK
15. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztály (tájékoztatásul) + mell. – HK
16. HNYR + mell. (helyben)
17. Zöld Pont Iroda + mell. (helyben)/web (közhírré tétel céljából: www.kormanyhivatalok.hu)
18. Irattár + mell.

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/5. oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás száma: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KTJ _{tp} : 103043224 KTJ _{léti} : 103043257

1. Telephelyek főbb adatai

1.1. HHE-Sellye mezőbeni fejlesztés

1.1.1 Megnevezése:

HHE-Sellye mezőbeni fejlesztés

1.1.2 Címe:

Sellye

1.1.3 Területi adatai:

Megnevezés	Település megnevezése	Helyrajzi szám
HHE-Sellye-3B jelű szénhidrogén kút	Sellye	060/13
HHE-Sellye-6 jelű szénhidrogén kút	Sellye	021/29, 021/30, 021/31
HHE-Sellye-6B jelű szénhidrogén kút	Sellye	021/28, 021/29, 021/30
HHE-Sellye-7 jelű szénhidrogén kút	Sellye	0297
HHE-Sellye-3 jelű szénhidrogén kút	Sellye	060/13
HHE-Sellye-5 jelű szénhidrogén kút	Sellye	0312/6

1.1.4 A szénhidrogén kútkörzetek berendezései

A szénhidrogén kutak felszíni berendezéseinek (karácsonyfa) tervezési nyomása a hozamszabályzó fúvóka beépítéséig Pt=210 bar. Az alábbi eszközök kerülnek betervezésre:

- A válltolóba metanol adagolási hely kiépítése (a karácsonyfa vakkarimájába behegesztett hosszú nyakú csatlakozó szemölcsön keresztül).
- 3 1/8" 5000PSI méretű RA-ESD típusú csőtörésbiztosító tolozár (táv működtetéssel ellátva)
- NPT1/2" PIT nyomástávadó
- NPT1/2" helyi nyomásmérés
- NPT1/2" TIT hőmérséklet távadó
- NPT1/2" helyi hőmérsékletmérés
- NPT1/2" metanol adagolási hely kiépítése a hozamszabályzó elé Pt=210 bar
- Alsó leürítési pont kialakítása
- NPT1/2" PIT nyomástávadó
- NPT1/2" helyi nyomásmérés
- NPT1/2" TIT hőmérséklet távadó
- NPT1/2" helyi hőmérsékletmérő
- kézi szakaszoló szerelvény Pt=160bar
- Elektromosan szigetelő karimapár (Rb-s szikraközzel szerelve)

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 2/5. oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás száma: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KTJ _{lph} : 103043224 KTJ _{let} : 103043257

1.1.5 A tervezett vezeték nyomvonala

A tervezett vezeték Sellye közigazgatási területén a következő helyrajzi számú ingatlanokon haladnak keresztül: 0312/6 (szántó, HHE-Sellye-5 jelű kút), 0312/7 (szántó), 0312/8 (szántó), 0318 (kivett önkormányzati út), 0317 (legelő), 0300/1 (szántó), 0297 (szántó, HHE-Sellye-7 jelű kút), 0299 (üzemi terület), 0298 (árok), 0308 (út), 0323/2 (erdő), 0323/1 (szántó), 0322/2 (major), 0326 (kivett önkormányzati út), 0325/4 (erdő), 0325/5 (erdő), 0325/2 (erdő), 0324 (kivett közforgalmú vasút), 02 (kivett helyi közút), 03 (kivett árok), 04 (rét, fásított terület), 05 (kivett árok), 06 (szántó), 07 (kivett árok), 08 (kivett országos közút), 09/1 (szántó), 09/2 (szántó), 09/3 (szántó), 09/4 (szántó), 09/5 (szántó), 09/6 (szántó), 09/7 (szántó), 09/8 (szántó), 09/9 (szántó), 09/10 (szántó), 09/11 (szántó), 09/12 (szántó), 09/13 (szántó), 09/14 (szántó), 09/15 (szántó), 09/16 (szántó), 09/17 (szántó), 09/18 (szántó), 09/19 (szántó), 09/20 (szántó), 09/21 (szántó), 09/22 (szántó), 09/23 (szántó), 09/24 (szántó), 09/25 (szántó), 09/48 (rét), 09/49 (rét), 09/50 (rét), 011 (kivett helyi közút), 021/28 (erdő), 021/29 (erdő, HHE-Sellye-6B jelű kút), 021/30 (szántó, HHE-Sellye-6 jelű kút), 021/31 (szántó), 046/1 (erdő), 046/2 (erdő), 046/3 (erdő), 057 (kivett közút), 068 (kivett telephely, HHE-Sellye gyűjtőállomás), 067 (erdő, HHE-Sellye gyűjtőállomás), 066 (kivett árok, HHE-Sellye gyűjtőállomás), 065/8 (szántó, HHE-Sellye gyűjtőállomás), 065/7 (szántó, HHE-Sellye gyűjtőállomás), 065/6 (szántó, HHE-Sellye gyűjtőállomás), 065/5 (szántó, HHE-Sellye gyűjtőállomás), 065/4 (szántó, HHE-Sellye gyűjtőállomás), 065/3 (szántó), 061 (árok), 060/19 (szántó), 060/22 (szántó), 060/21 (szántó), 060/17 (szántó), 060/16 (szántó), 060/15 (szántó), 060/14 (szántó), 060/13 (szántó, HHE-Sellye-3 és HHE-Sellye-3B jelű kút), 1007/1 (kivett közterület), 1007/2 (kivett országos közút)

1.1.6 Helyszínrajz



	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 3/5. oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás száma: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KTJ _{tp} : 103043224 KTJ _{lét} : 103043257

1.2. HHE-Sellye gyűjtőállomás

1.2.1. **Megnevezése:**

HHE-Sellye gyűjtőállomás

1.2.1.1. **Címe:**

Sellye 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7, 065/8, 066, 067, 068 hrsz.

1.2.2. **KTJ_{tp}:**

103043224

1.2.3. **KTJ_{lét}:**

103043257

1.2.4. **Területi adatai:**

Település megnevezése	Helyrajzi szám	Nagyság
Sellye	065/3,065/4, 065/5, 065/6, 065/7, 065/8, 066, 067, 068	46 851 m ²

1.2.5. **Elhelyezkedése**

A HHE-Sellye gyűjtőállomás Baranya megyében Sellye településen a HHE Sellye csatlakozási pont területén került kialakításra 46 851 m² nagyságú területen.

1.2.6. **A telephely létesítményei**

Berendezés jele	Meglévő berendezés megnevezése	Új berendezés megnevezése
BS-01	Befutósori portábilis fejcsőrendszer	
S-01	Háromfázisú kéttestű mérőszeparátor	
S-02	Háromfázisú kéttestű közös szeparátor	
S-03	Háromfázisú kéttestű szeparátor	
S-04	Háromfázisú kéttestű szeparátor	
S-05	Háromfázisú mérő olaj szeparátor	
S-06	Kétfázisú közös szeparátor	
S-07		<u>Háromfázisú szeparátor</u>
SL-01	Szlop tartály	
CS-01	Fáklya cseppfogó	
F-01	Fáklya	<u>áthelyezés</u>
M-01	Metanol tartály	
TV-01	Tűzivíz tartály (60 m ³)	
GL-01	Glikol tartály	
EB-01	Emulzióbontó vegyszertartály	
GMK-01	Gázégős kazánkonténer	
GF-01	Konténeres gőzfejlesztő	
SZ-01	Metanol adagolószivattyú	
SZ-02	Metanol adagolószivattyú	
SZ-03	Metanol adagolószivattyú	
SZ-04	Glikol adagolószivattyú	
SZ-05	Glikol adagolószivattyú	
SZ-06	Szlop szivattyú	
SZ-11	Olajfeladó szivattyú (üzemi)	
SZ-12	Olajfeladó szivattyú (tartalék)	
SZ-13	Olajfeladó szivattyú (gőrénymentő)	
Sz-14A		<u>Centrifugál szivattyú</u>

Th. melléklet


	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 4/5. oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás száma: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KT _{Jph} : 103043224 KT _{Jel} : 103043257

Berendezés jele	Meglévő berendezés megnevezése	Új berendezés megnevezése
Sz-14B		<u>Centrifugál szivattyú</u>
Sz-15A		<u>Centrifugál szivattyú</u>
Sz-15B		<u>Centrifugál szivattyú</u>
EB	Vegyszeradagoló egység	
LK-01	Műszerlevegő csavarkompresszor	
LT-01	Levegőtartály	
DPCU	Gázelőkészítő egység	
E-610 A	Gáz/gáz hőcserélő	
E-610 B	Gáz/gáz hőcserélő	
E-620	Gáz hűtő	
V-630	Hideg szeparátor	
E-640	Melegvíz/Kondenzátum hőcserélő	
F-650	Coalescer szűrő szeparátor	
K-660	Hűtőegység (Refrigeration Unit)	
E-670	Kondenzátum/Gáz hőcserélő	
P-680 A	Glikol adagoló szivattyú	

P-680 B	Glikol adagoló szivattyú	
	Glikolregeneráló egység	
E-693	MEG Glikolregeneráló	
V-694	Glikol regeneráló tárolótér	
E-695	Glikol/Glikol hőcserélő	
P-699 A	Glikol feladó szivattyú	
P-699 B	Glikol feladó szivattyú	
V-690	MEG Kigázosító	
F-691 A	MEG Szűrő	
F-691 B	MEG Szűrő	
F-692	MEG Aktívszén Szűrő	
AC-696	Glikolregeneráló Fejgáz kondenzátor	
V-697	Glikolregeneráló fejtermék szeparátor	
P-698	Kondenzált fejtermék szivattyú	
	FEMETA Gépi hűtők	
P-501	Szekunder glikol szivattyú (DPCU)	
P-502	Szekunder glikol szivattyú (DPCU)	
P-503	Szekunder glikol szivattyú (Gázhűtő)	
P-511-571	Primer glikol szivattyú	
FH-510-570	Légűtésű folyadékűtés egység	
V-500	Glikol puffertartály	
V-501	Glikol tárolási tartály	
K-01	Kétfokozatú olajkísérő gázkompresszor	
K-01/B		<u>Elektromos meghajtású olajkísérő gáz kompresszor</u>
H-01	Olajoldali csőhőcserélő	
H-02	Olajoldali csőhőcserélő	
H-05		<u>Hőcserélő</u>
Agg-01	Aggregátor	
Agg-02	Aggregátor	

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. Mell. 5/5. oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás száma: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KT _{Jph} : 103043224 KT _{Jel} : 103043257

1.2.7. A telephely helyszínrajza

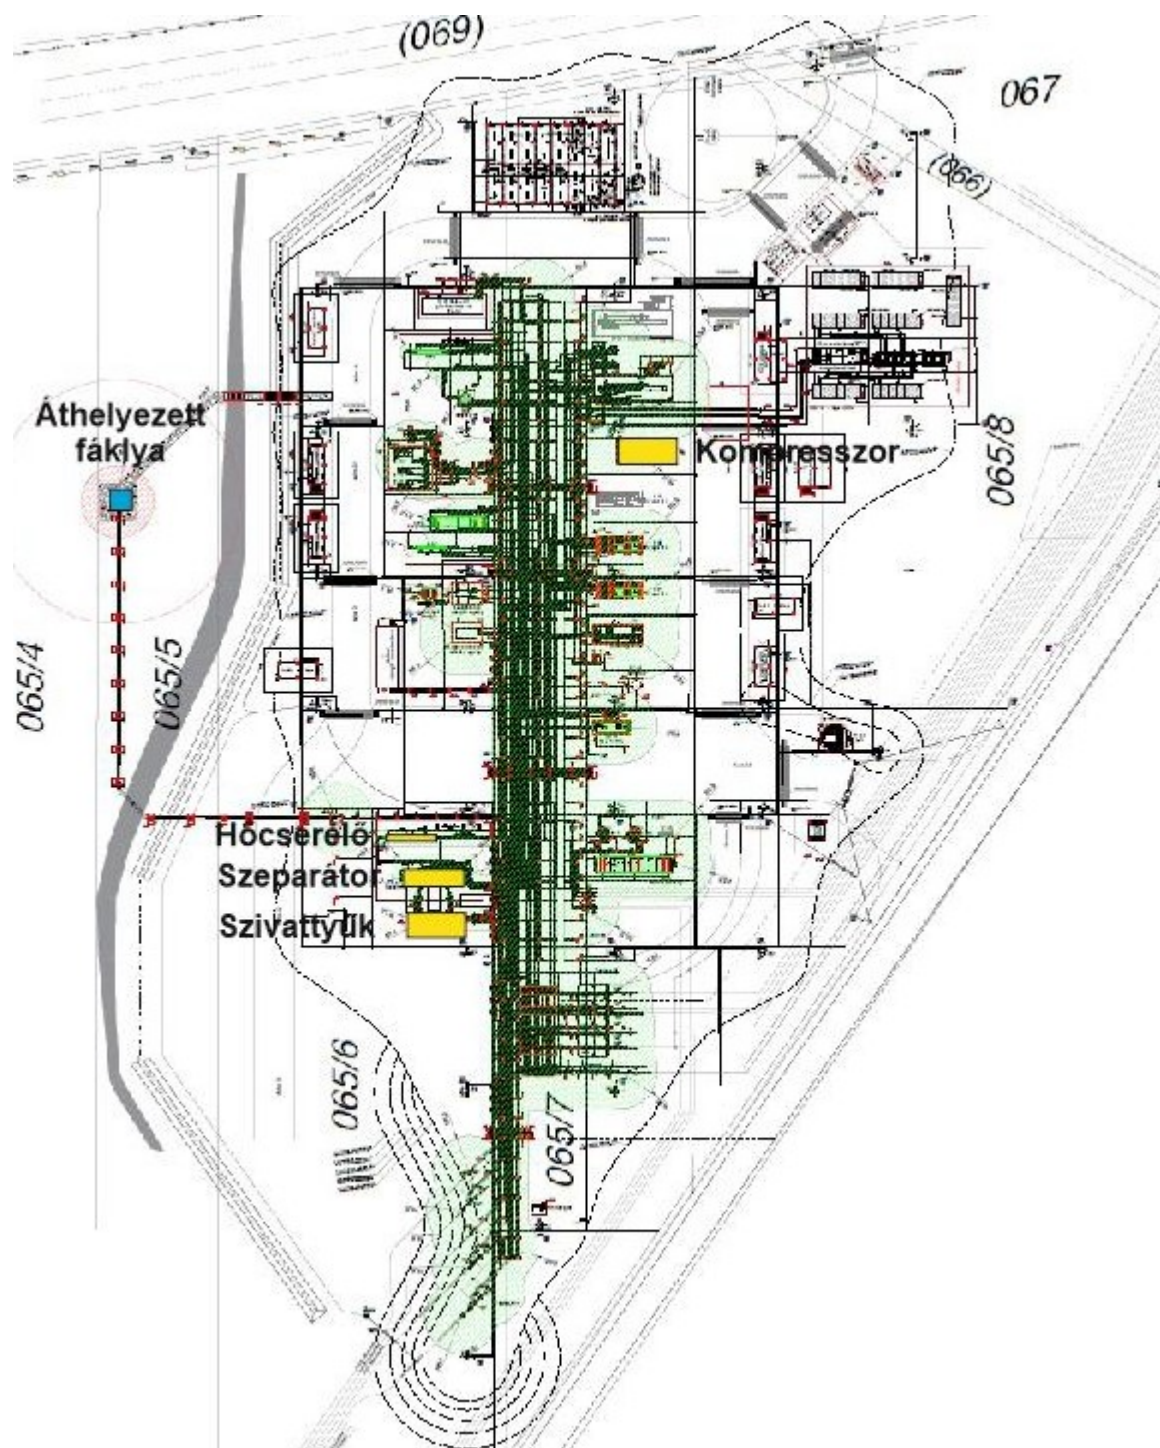

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 1/4. oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás száma: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KTJ _{tp} : 103043224 KTJ _{let} : 103043257

1. A tulajdonos, üzemeltető

- 1.1. **Neve:** HHE DrávaP Koncessziós Kft.
 1.2. **Székhelye:** 1026 Budapest, Pasaréti út 46.
 1.3. **KÜJ:** 103636988
 1.4. **Statisztikai számjele:** 26197524-0620-113-01

2. A telephelyeken folytatott főbb tevékenységek

- 2.1. **TEÁOR száma:** 06.10 Kőolaj-kitermelés
 06.20 Földgázkitermelés
 2.2. **NOSE-P kód:** 105.08 Kőolaj termékek feldolgozása

3. Engedélyezett gyűjtőállomási kapacitás

Megnevezés	Mennyiség
Gáztermelés	750 000 m ³ /nap
Olajtermelés	1500 t/nap

3. A tevékenység ismertetése

A fejlesztés során Sellye település közigazgatási területén 2 db (HHE-Sellye-3B, HHE-Sellye-6B jelű) szénhidrogén kút lemélyítése és termelésbe állítása és 2 db (HHE-Sellye-6 és HHE-Sellye-7 jelű) szénhidrogén kút termelésbe állítása, valamint 1 db gyűjtőállomás (HHE Sellye gyűjtőállomás) kialakítása/fejlesztése és üzemeltetése tervezett. A HHE-Sellye gyűjtőállomás fogadja a HHE-Sellye-3 és a HHE-Sellye-5 jelű szénhidrogén kutak termelvényeit is.

A HHE-Sellye gyűjtőállomáson távvezeteki földgáz előállítás történik, amelyet HHE-Lakocsa Főgyűjtőn keresztül az FGSZ Babócsa nullpontjára vagy az FGSZ Drávaszerdahely nullpontjára továbbítanak. A gázból leválasztott kondenzátumot és a kőolaj termelvényt a HHE-Lakocsa Főgyűjtőre csővezetéken szállítják további feldolgozás céljából.

Szénhidrogén kutak lemélyítése és termelésbe állítása

- HHE-Sellye-3B jelű szénhidrogén kút lemélyítése és termelésbe állítása
- HHE-Sellye-6 jelű szénhidrogén kút termelésbe állítása
- HHE-Sellye-6B jelű szénhidrogén kút lemélyítése és termelésbe állítása
- HHE-Sellye-7 jelű szénhidrogén kút termelésbe állítása

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 2/4. oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás száma: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KTJ _{ph} : 103043224 KTJ _{let} : 103043257

Mezőbeni vezetékek lefektetése és üzemeltetése

- HHE-Sellye-3B jelű szénhidrogén kút és a HHE-Sellye gyűjtőállomás között: ~ 209 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési átmérőjű mezőbeni vezeték
- HHE-Sellye-6 jelű szénhidrogén kút és a HHE-Sellye gyűjtőállomás között: ~ 1468 m hosszú, DN150 átmérőjű, PN160 engedélyezési átmérőjű mezőbeni vezeték
- HHE-Sellye-6B jelű szénhidrogén kút és a HHE-Sellye gyűjtőállomás között: ~ 1468 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési átmérőjű mezőbeni vezeték
- HHE-Sellye-7 jelű szénhidrogén kút és a HHE-Sellye gyűjtőállomás között: ~ 3180 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési átmérőjű mezőbeni vezeték

Inhibitor vezetékek lefektetése és üzemeltetése

- HHE-Sellye-3B jelű szénhidrogén kút és a HHE-Sellye gyűjtőállomás között: ~ 209 m hosszú, DN25 átmérőjű, PN210 engedélyezési átmérőjű metanol vezeték
- HHE-Sellye-6 jelű szénhidrogén kút és a HHE-Sellye gyűjtőállomás között: ~ 1468 m hosszú, DN25 átmérőjű, PN210 engedélyezési átmérőjű metanol vezeték
- HHE-Sellye-6B jelű szénhidrogén kút és a HHE-Sellye gyűjtőállomás között: ~ 1468 m hosszú, DN25 átmérőjű, PN210 engedélyezési átmérőjű metanol vezeték
- HHE-Sellye-7 jelű szénhidrogén kút és a HHE-Sellye gyűjtőállomás között: ~ 3180 m hosszú, DN25 átmérőjű, PN160 engedélyezési átmérőjű metanol vezeték

Mezőbeni vezetékek üzemeltetése

- HHE-Sellye-3 jelű szénhidrogén kút és a HHE-Sellye gyűjtőállomás között: ~ 243 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési átmérőjű mezőbeni vezeték
- HHE-Sellye-5 jelű szénhidrogén kút és a HHE-Sellye gyűjtőállomás között: ~ 3436 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN100 engedélyezési átmérőjű mezőbeni vezeték

Inhibitor vezetékek üzemeltetése

- HHE-Sellye-3 jelű szénhidrogén kút és a HHE-Sellye gyűjtőállomás között: ~ 243 m hosszú, DN25 átmérőjű, PN210 engedélyezési átmérőjű metanol vezeték
- HHE-Sellye-5 jelű szénhidrogén kút és a HHE-Sellye gyűjtőállomás között: ~ 3436 m hosszú, DN25 átmérőjű, PN210 engedélyezési átmérőjű metanol vezeték

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 3/4. oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás száma: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KTJ _{tp} : 103043224 KTJ _{let} : 103043257

Szénhidrogén gyűjtőállomás kialakítása és üzemeltetése

A fejlesztésre kerülő HHE-Sellye gyűjtőállomás feladata a selyei gáz- és olajmező termeltetése és a termelésbe állított kutak beérkező termelvényéről - a szeparátorban - a gáz, víz, kőolaj és a kondenzátum fázisok szétválasztása, mennyiségük mérése. A nyersgáz, kőolaj, rétegvíz és kondenzátum továbbításra kerül.

A gyűjtősor közös és mérő fejcsőve csatlakozik szeparátorokhoz. A szeparátor gáz és folyadék áramainak mérése után az anyagáramok vagy a közös-mérő szeparátorra kerülnek, vagy az egyes fázisoknak megfelelő fejcsőrendszerre rákötnék, amin keresztül a Lakocsa-Főgyűjtőre kerülnek bevezetésre.

A kútkörzeti vezetéken keresztül a mezőbeni vezetékbe és a kútfejre is metanol adagolása történik (amihez egy V=50 m³-es metanol tároló tartály telepítése szükséges) adagoló szivattyú segítségével.

A HHE-Sellye gyűjtőállomás területén a vízellátás biztosítására (ivóvízhasználat nélkül) vízkút létesítésére került sor.

A gyűjtőállomás normál működése minimális hulladékképződéssel jár.

A gyűjtőállomásra tervezett berendezések alacsony zajkibocsátásúak vagy zajcsökkentett kivitelűek.

A gyűjtőállomás technológiai berendezései szánkos egységeken kerülnek elhelyezésre, mely lehetővé teszi felhagyás után a könnyebb mobilítást.

A kitermelés, a termelvények vezetékes szállítása és a gyűjtőállomás technológiája egy állandó távérzékelési rendszeren keresztül felügyelt, automatikusan ellenőrzött és szabályozott. Így az esetleges meghibásodások, melyek havária események megelőzhetők vagy gyors beavatkozással a környezeti károk minimálisra csökkenthetők. Havária esetére a szeparátorok belépő vezetékeibe, illetve a gyűjtőről a kilépési pont elé távvezérlésű, pneumatikus működtetésű gyorszár kerül beépítésére, mely a szeparátor vészjelzéseire is zár. A gyorszárok kézi működtetése is megoldott. A gyors beavatkozás lehetőségét az állandó automatikus távfelügyeleti rendszer biztosítja.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 4/4 oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás száma: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KTJ _{ph} : 103043224 KTJ _{let} : 103043257

A mező elemeinek technológiai leírása

Kút-kútkörzet

A tervezett szénhidrogén kutak helyszínén történik a kőolaj, illetve a földgáz termelvény felszínre hozatala. Kezelés nem történik a kútkörzetben. A kezelendő kúttermelvény vezetéken kerül továbbításra a gyűjtőállomás felé. A kutak területe 100 m x 100 m, ebből a kútkörzet, 21 m x 12 m nagyságú, kerítéssel körülvett terület.

Mezőbeni vezetékek

A szénhidrogén kutakat és a gyűjtőállomást zárt vezeték rendszer köti össze. A tervezett termelő vezeték(ek) mellett a közös árokban inhibítor vezeték is elhelyezésre kerül. A csőalkotók közötti távolság 0,6 m. A termelő és inhibítor vezetékek áramlási iránya ellentétes. A közös árokban optikai kábel is elhelyezésre kerül, amit DN40 KPE védőcsőben lesz vezetve a nyomvonal teljes hosszán.

	ALEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 1/8 oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás száma: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KTJ _{ph} : 103043224 KTJ _{let} : 103043257

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	103043224
A telephely megnevezése:	HHE-Sellye gyűjtőállomás
A telephely címe:	7960 Sellye, 065/4 hrsz.
KÜJ:	103636988
Ügyfél neve:	HHE DrávaP Kft.
Ügyfél cím:	1026 Budapest 02. ker., Pasaréti út 46. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	1020
A technológia megnevezése:	Hőtermelés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P1	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	Kazánkérmény
----	--------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név-től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2024.3	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2024.3	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2024.3	250.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2024.3	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

	ALEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 3/8 oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás száma: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KTJ _{tp} : 103043224 KTJ _{let} : 103043257

Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon
Kén-dioxid (SPECIFIKUS)	13	P4	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P4	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P4	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P4	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P4	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3	Áramfejlesztő kűrtő
P4	Áramfejlesztő kűrtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2025.4	- mg/m3 füstgáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2025.4	- mg/m3 füstgáz	-	-

	ALEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 4/8 oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás számá: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KTJ _{tp} : 103043224 KTJ _{let} : 103043257

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4372332
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2025.10.09.
Beküldve	
Ügyfél	HHE DrávaP Kft. 1026, Budapest 02. ker. Pasaréti út 46. KÜJ: 103636988
Telephely	HHE-Sellye gyűjtőállomás 7960, Sellye 065/4 hrsz. KTJ: 103043224

OKIRkapu adatszolgáltatás [4372332] - Törzsadatok - Telephely adatai LAIR: LAL / 2025.10.09.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Keller Dávid
Beosztása	környezetvédelmi koordinátor
Telefon	+36705299551
Fax	
E-mail	dkeller@aspectenergy.eu
Csatolt helyszínrajzok száma	
Felelős vezető	dr. Tóth Szabolcs
Beosztása	ügyvezető
Egy helyrajzi szám	065/4
Összterület	46851 m2
Burkolatlan felület	41500 m2

	ALEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 5/8 oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás száma: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KTJ _{tp} : 103043224 KTJ _{let} : 103043257

OKIRkapu adatszolgáltatás [4372332] - Technológiák

LAIR: LAL / 2025.10.09.

Azonosító	3
Megnevezés	Szükségáramforrás
Tipuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0620
Nemzetközi besorolás	
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	5555
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	986
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	
Azonosító	2
Megnevezés	Gázfáklya
Tipuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0620
Nemzetközi besorolás	090206 /
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	0,627
Mértékegység	t/nap
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	
Azonosító	1
Megnevezés	Hőtermelés
Tipuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0620
Nemzetközi besorolás	050302 /
Nemzetközi besorolás (2)	110 /
Nemzetközi besorolás (3)	007 /
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1020
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	700
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

OKIRkapu adatszolgáltatás [4372332] - Források

LAIR: LAL / 2025.10.09.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P4	P	Áramfejlesztő kürtő	4	0,012
P3	P	Áramfejlesztő kürtő	4	0,012
D2	D	Gázfáklya	18	0,176
P1	P	Kazánkérmény	5	0,3

	ALEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 6/8 oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás száma: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KTJ _{ph} : 103043224 KTJ _{let} : 103043257

OKIRkapu adatszolgáltatás [4372332] - Berendezések

LAIR: LAL / 2025.10.09.

Berendezés azonosító	E5
Típus	19 - Szükség áramforrások - E
Megnevezés	AKSA AD510 aggregátor
Teljesítmény	493
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E4
Típus	19 - Szükség áramforrások - E
Megnevezés	AKSA AD510 aggregátor
Teljesítmény	493
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E3
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Gázfáklya
Teljesítmény	40000
Mértékegység	köbméter/nap
Üzembe helyezés éve	2023
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T2
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Viessman Vitoplex 200
Teljesítmény	700
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2023
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T1
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Viessman Vitoplex 200
Teljesítmény	700
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2023
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz

	ALEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 7/8 oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás számá: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KTJ _{tp} : 103043224 KTJ _{let} : 103043257

OKIRkapu adatszolgáltatás [4372332] - Berendezések

LAIR: LAL / 2025.10.09.

Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

OKIRkapu adatszolgáltatás [4372332] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2025.10.09.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P1
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T1	Viessman Vitoplex 200
T2	Viessman Vitoplex 200

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	D2
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E3	Gázfáklya

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E4	AKSA AD510 aggregátor

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P4
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E5	AKSA AD510 aggregátor

	ALEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 8/8 oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás száma: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KTJ _{tp} : 103043224 KTJ _{let} : 103043257

OKIRkapu adatszolgáltatás [4372332] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2025.10.09.

Technológia	1
Forrás	P1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
Forrás	D2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	3
Forrás	P3
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
7	Szilárd anyag
13	Kén-dioxid (SPECIFIKUS)
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	3
Forrás	P4
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
7	Szilárd anyag
13	Kén-dioxid (SPECIFIKUS)
999	SZÉN-DIOXID

A. melléklet

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A JÁRÁSI HIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A. mell. 1/1. oldal
	HHE DrávaP Koncessziós Kft. által Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás fejlesztésének és üzemeltetésének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1767-56/2023. Módosítás számá: 2252-18/2025. KÜJ: 103636988 KTJ _{ph} : 103043224 KTJ _{let} : 103043257

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak értelmében	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.