

30/NEF/3359-2/2021

Laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv

A megrendelő neve:	OAM Ózdi Acélművek Kft.
címe:	3600 Ózd, Max Aicher út 1
A vizsgálati minták megnevezése:	Szennyvíz
A mintavétel ideje:	2021. 11. 29.
A minta laboratóriumba érkezésének ideje:	2021. 11. 29.
A vizsgálatok kezdete:	2021. 11. 29.
A vizsgálatok vége:	2021. 12. 14.
Mintavételi mód:	A mintavétel akkreditált

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

A minta lab.ikt.sz.	2985
A mintavétel helye:	OAM Kft. Kifolyó ipari szennyvíz
Vizsgált komponensek:	
Összes lebegő anyag mg/l MSZ 260-3:1973 4. fejezet	11,5
Összes lebegő anyag izzítási maradéka mg/l MSZ 260-3:1973 4. fejezet	9,00
pH(laboratóriumi) MSZ 260-4: 1971 3. fejezet (visszavont szabvány)	8,66
Dikromátos kémiai oxigénigény mg/l ISO 15705:2002	<15,0
Biokémiai oxigénigény mg/l MSZE 21420-9:2004 3.1.8. pont, EM-1:2013	<5,00
Ammónium-nitrogén mg/l ISO 15923-1:2013 (E) B melléklet	0,04
Összes nitrogén mg/l MSZ EN 12260:2004	2,48
Hexánnal extrahálható anyagok mg/l MSZ 1484-12: 2002	<2,00
Vas mg/l MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	<0,10
Mangán mg/l MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	0,46
Cink mg/l MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	<0,05
Réz mg/l MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	<0,02
Ólom mg/l MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	<0,05
Króm mg/l MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	<0,02
Nikkel mg/l MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	<0,02

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Laboratóriumi Osztály  
Környezetvédelmi Mérőközpont  
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.  
Tel: 46/517-352  
A NAH által NAH-1-1822/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A minta lab.ikt.sz.	2985
A mintavétel helye:	OAM Kft. Kifolyó ipari szennyvíz
Vizsgált komponensek:	
Statikus halteszt 48h - LC50 V/V% MSZ EN ISO 7346-1:2000	>100
EPH µg/l MSZ 20354: 2003, MSZ 1484-7:2009	21,0
VPH µg/l EPA 8015 D:2003	<20,0
TPH µg/l EPA 8015 D:2003, MSZ 20354:2003, MSZ 1484-7:2009	<30,0


Statikus halteszt


2021/ 02985:

dil.TLm (48h) = 1 (Nincs hatás.) Hígítást nem igénylő, a vizsgált vízi szervezetre nézve nem mérgező anyag.

A vizsgálati jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.  
A vizsgálati eredmények kizárólag a megvizsgált mintákra vonatkoznak.

Miskolc, 2021. 12. 14.

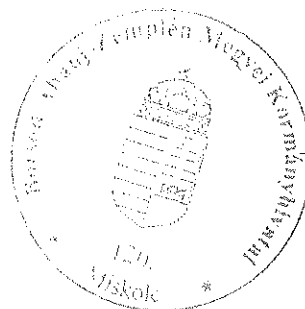

  
Gulyásné Deák Magdolna  
mérőközpont vezető