

Dr. Hajduné Dr. Kovács Mária Mónika főosztályvezető részére

**4024 Debrecen, Piac u. 42-48.**

**Tárgy:** Hiánypótlás HÉKA Kft. által benyújtott EVD-re vonatkozóan


Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A HÉKA Öntözési Kft. (4130 Derecske, Móricz föld 0291/3 hrsz.) a Berettyóújfalu 0247/11 és Derecske 0370/21 hrsz. külterületi ingatlanokon ún. Szakadás elnevezésű öntözőtelep megvalósítását tervezi. Ennek környezetvédelmi engedélyeztetése érdekében előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció (EVD) került összeállításra, majd benyújtásra a Tisztelt Hatóság felé. Az EVD-re vonatkozó HB/17-IKV/00878-3/2026 iktatószámú hiánypótlási felhívásban foglalt pontokra hivatkozva alábbiakban adjuk meg válaszainkat.

A felhívás 1. pontjában nevesített befizetés megvalósult, erről 2026. április 30-án tájékoztatást küldtünk az Önök részére (azonosító: EPAPIR-20260430-12590).

2. pont: csatolva küldjük a HÉKA Öntözési Kft., mint meghatalmazó, illetve Veszelinov Ottó EV, mint meghatalmazott által minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással és elektronikus időbélyegzővel ellátott meghatalmazást.

3. pont: a Tisztelt Hatóság kérésére megküldjük a kérelem minden dokumentumát Veszelinov Ottó EV, mint meghatalmazott által minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással és elektronikus időbélyegzővel ellátott formátumban.

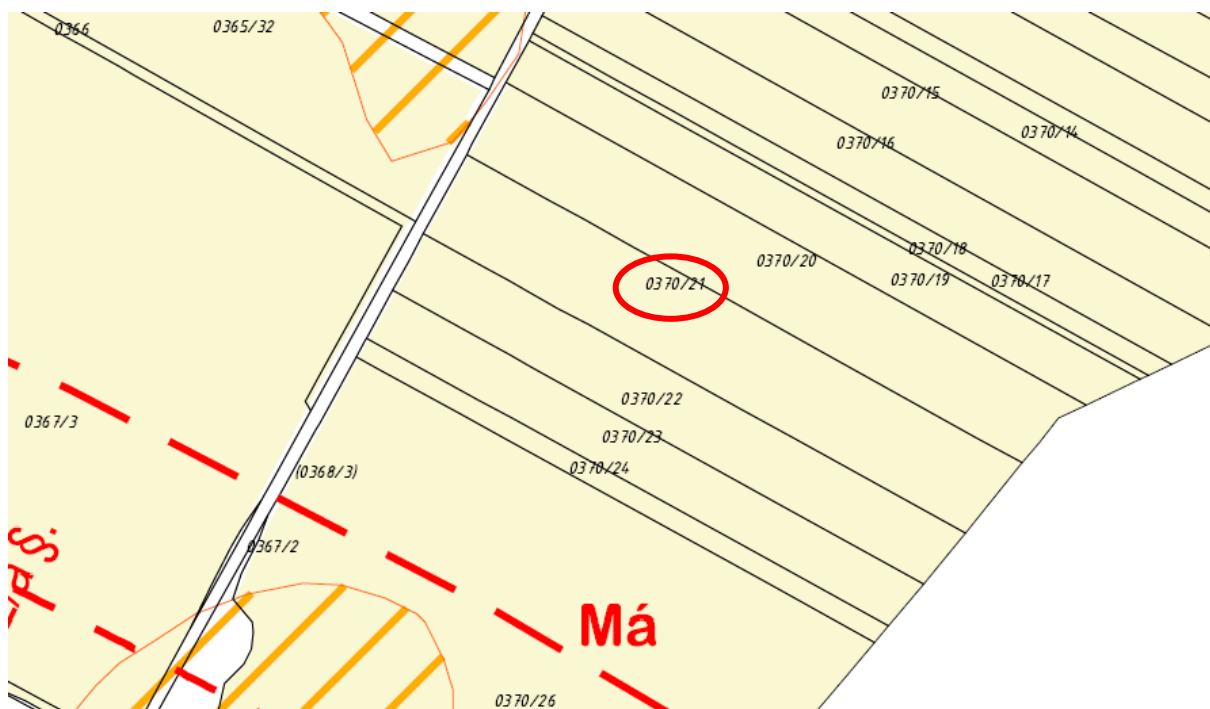

1. ábra: Telepítési helyszín településrendezési térképen - Derecske





2. ábra: Telepítési helyszín településrendezési térképen - Berettyóújfalu

4. pont: az 1. és 2. ábrán bemutatjuk a tervezett telepítési helyet és annak környezetét a település-rendezési tervek vonatkozó részterületeinek ábrázolásával. Ennek alapján látható, hogy az öntözni tervezett ingatlanok és azok közvetlen környezete egyaránt általános mezőgazdasági terület (Má) besorolásba tartozik.

5. pont: az engedélykérő nyilatkozata alapján nem kerül sor összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon saját vagy kapcsolt vállalkozás által. Ennek alapján a folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva a tervezett öntözésre, mint tevékenységre az 1. vagy 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket nem éri el a tervezett öntözés.

6. pont: a felvetett ellentmondásra vonatkozóan alábbiakban adjuk meg tájékoztatásunkat. A HÉKA Öntözési Kft. a vizsgált öntözőtelep felhagyását nem tervezi, hiszen a jelenlegi klimatikus viszonyok közt gazdasági szempontból az öntözés előnyös. Az előzetes vizsgálatban azonban szükséges vizsgálni a felhagyás fázisát is. Az EVD-ben az került megadásra, hogy a felhagyás során az öntözőberendezés elszállításra kerül a helyszínről, illetve a létesítés során lefektetett csővezetékek felszedéséről gondoskodnak. Az előzetes vizsgálat 50 oldalán helytelenül jelenítettük meg (elírás történt), hogy a felhagyás nincs hatással a levegő minőségére, illetve az összegzés is pontatlan, melyet az alábbiakkal kívánunk helyesbíteni.

A felhagyás tehát az öntöző berendezés elszállításából és a csővezetékek bontásából áll, ezáltal a felhagyás hatással van a levegőkörnyezetre. A berendezések elszállításának hatása megegyezik a létesítés során a szállítás hatásával. Az EVD 43. oldalán számolt hatásterület alakul ki az elszállítás során, ami a szállítás nyomvonalától mért 10 m nagyságú terület.



A csőhálózat felszedéséhez használt munkagép a létesítés során használt munkagéppel szintén megegyezik, így a gép hatásterülete a csővezeték bontása során a létesítéssel megegyezően 12 m nagyságú terület a nyomvonalától számítva, ahogyan a 42. oldalon történt számítás igazolja. A bontás során ugyanúgy számolni kell a porképződéssel is. A bontás során a porterhelés is egyezik a létesítés porterhelésével, ami a számítások alapján 20 m a nyomvonalától számítva a 44. oldalon rögzítettek szerint.

Összegzésként elmondható, hogy a felhagyás hatása levegővédelmi szempontból megegyezik a létesítés levegőterhelésével, ami nem jelentős és csak időszakosan terheli a levegőkörnyezetet. Mivel a hatásterület azonos a létesítés és a felhagyás során, így új térképi ábrázolás nem indokolt. A létesítés hatásterületét (ami megegyezik a felhagyás hatásterületével) az EVD 5. sz. mellékletében csatoltuk.

7. pont: a telepítés, üzemelés és felhagyás során alkalmazott munkagépek és járművek üzemanyaggal történő feltöltése, karbantartása és tárolása az engedélykérő telephelyén (4130 Derecske, Móricz föld 0291/3 hrsz.) történik minden esetben. A telephelyen biztosított a szivárgás- és elfolyásmentes tankolás. A gépjárművek karbantartása és tárolása szintén a központi telephelyen történik. Az öntözni tervezett ingatlanokon munkagépek tárolása nincs tervezve, sem karbantartás, sem tankolás.

8. pont: az egyes lehetséges haváriaesetek során szükséges intézkedéseket alább adjuk meg, melyek a felhagyás során lehetnek szükségesek:

Haváriát abban az esetben feltételezhetünk, amennyiben a felszíni, áttételes a felszín alatti vizek és talaj szennyezését okozza olaj kikerülése a környezetbe. Az olajjal működő berendezések telepítési helyén a felhagyás során minden műszaki eszközzel, megoldással (pl. kármentő kialakítása) meg kell azt akadályozni, hogy akár feltételezett havária esetén is a környezetbe kerülhessen olaj.

Beavatkozási pont havária esetén:


- a sérült alkatrésznél, a sérült csőszakasznál

Lokalizáció módja:

- a rendszer leállítása,
- az elfolyt olaj, olajos talaj lehetőség szerinti összegyűjtése,
- a megsérült alkatrész vagy csőszakasz kijavítása,
- a megsérült cső kiszakaszolása, cseréje.

Fentiek ismeretében **kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy a hiánypótlást elfogadni szíveskedjenek.**

Tisztelettel:

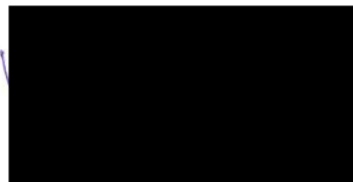

HÉKA Öntözési Kft.  
megbízásából

Melléklet: meghatalmazás