Rendezett terepszint: 134,40 m.B.f. = ±0,00

Csúcsterhelés: 38,1 l/s és 78,0 l/s
(átlagos hozam és óracsúcs)

Gépi–kézi rács Homokfogó

C–Tech biológiai reaktor

Mennyiség mérés

Tó kerülés

Havária puffer
Fertőtlenítő térrésszel

Csapadék árok
Beköt Alsó tápió patakba

Csapadék árok
Tó megkerülés esetén

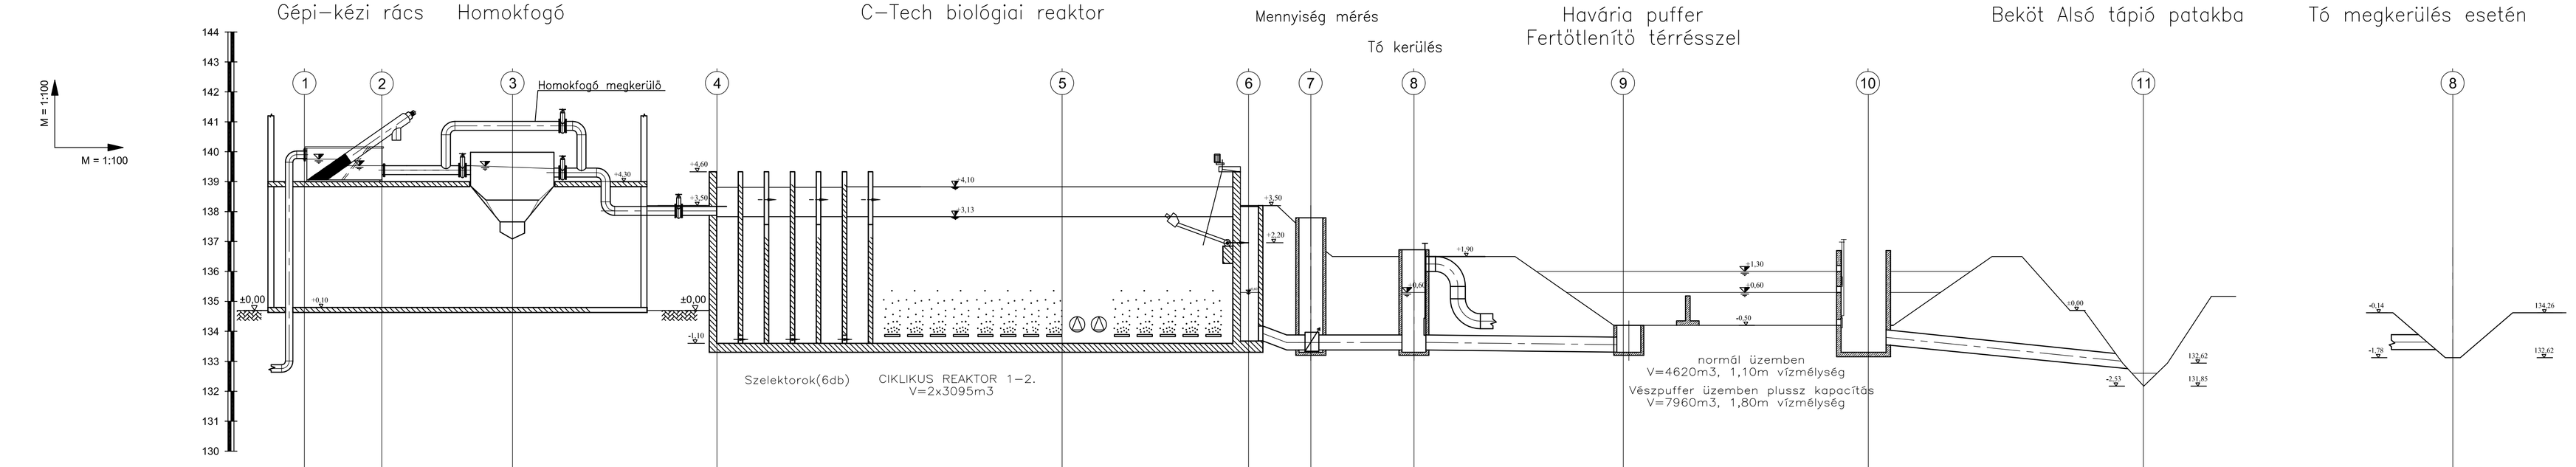

| | | |