



AIR Metric Hungary Zrt.
Vizsgálólaboratórium
Környezetvédelmi laboratórium
2534 Tát, Hősök tere 2.

A NAH által NAH-1-1731/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

**Emissziómérés a
Duna-Dráva Cement Kft.
Váci Cementgyár 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.
P126 légszennyező pontforráson**

Megbízó neve: **Duna-Dráva Cement Kft.**

Megbízó címe: **2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.**



Rózsahegy Zoltán
vezérigazgató

Szrenka Péter
laboratóriumvezető

Tát, 2025. október 31.

Dokumentumok megnevezése:	Oldalszám	Mellékletek oldalszáma
AML-25-896-17	7	-



AIR Metric Hungary Zrt.
Vizsgálólaboratórium
Környezetvédelmi laboratórium
2534 Tát, Hősök tere 2.

A NAH által NAH-1-1731/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

**Emissziómérés a
Duna-Dráva Cement Kft.
Váci Cementgyár 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.
P126 légszennyező pontforráson**

Megbízó neve: **Duna-Dráva Cement Kft.**

Megbízó címe: **2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.**



Rózsahegy Zoltán
vezérigazgató

Szrenka Péter
laboratóriumvezető

Tát, 2025. október 31.

Dokumentumok megnevezése:	Oldalszám	Mellékletek oldalszáma
AML-25-896-17	7	-

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

a

Duna-Dráva Cement Kft. Váci Cementgyár P126 pontforrásán végzett emissziómérésről

Megbízó neve: **Duna-Dráva Cement Kft.**

Megbízó címe: **2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.**

Jegyzőkönyv száma: **AML-25-896-17**

A jegyzőkönyvet készítette:

A jegyzőkönyvet ellenőrizte és jóváhagyta:



Bonivárt Attila
vizsgálótechnikus



Szrenka Péter
vizsgálómérnök

Tát, 2025. október 31.

A vizsgálati jegyzőkönyv 7 számozott oldalt tartalmaz. A vizsgálati jegyzőkönyvet az AIR Metric Hungary Zrt. Vizsgálólaboratórium Környezetvédelmi laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében sokszorosítható! A rendelkezésre bocsátott adatok, információk valósága és hitelessége a Megrendelő felelősségi körébe tartozik. A laboratórium nem felel azért, ha az információt a vevő nyújtja, és hatással lehet az eredmények érvényességére. A vizsgálati eredmények csak a mintavételek idejére vonatkoznak.

1. A VIZSGÁLAT

tárgya: P126 – Mésző elevátor portalanító - Szilárd anyag kibocsátási koncentráció és tömegáram méréssel történő meghatározása.

helye: 2600 Vác, Duna-Dráva Cement Kft.

ideje: 2025. augusztus 14.

KÜJ: 100189544

KTJ: 100401517

2. A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE:

Bonivárt Attila vizsgálótechnikus

Szrenka Péter vizsgálómérnök

A vizsgálatért felelős: Szrenka Péter

3. MÉRÉSI KÖRÜLMÉNYEK

P126 – Mésző elevátor

Mérés- és mintavétel a pontforrás függőleges szakaszán kialakított mérőnyíláson történtek

Vizsgált pontforrás jele	mérési sík átmérő Ø [mm]	mérési sík felülete (m ²)	hidraulikai átmérő d _h (m)
P126	490	0,1886	0,49

Megnevezés	Érték	Követelmény
Áramlás iránya [°]	<15	<15
Negatív áramlás	Nincs	Nincs
Legkisebb dinamikus nyomás [Pa]	162	>5
Max/Min gázáramlás [-]	1,52	<3,0
A mintavételi hely megfelelt a vonatkozó szabvány előírásainak.		

4. ÜZEMVITELI ADATOK

A helyi kapcsolattartó közlése szerint mérés- és mintavétel alatt a termelés normál, átlagos üzemvitel mellett folyt.

5. MÉRÉSI EREDMÉNYEK

5.1 Vizsgált pontforrás: P126 – Mészke elevátor portalanító

5.1.1 A hordozógáz fizikai jellemzői:

A hordozógáz nedvességtartalmának meghatározásához végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzátum tömege:	0,9 g
Mintagáz térfogata: (száraz, normál* áll.)	0,1 m ³
Mintagáz hőmérséklete:	0,1 °C

A hordozógáz átlagos áramlási sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési vonal	Mérési pontok					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	16,7	20,9	22,0	25,3	19,0	18,3
II.	16,7	20,7	22,2	25,1	18,5	18,8

A hordozógáz:		
• vízgőztartalma:	1,23	V/V %
• nedvességtartalma (száraz gáz):	8,81	g/m ³
A normál állapotú* hordozógáz sűrűsége:		
• száraz sűrűsége:	1,293	kg/m ³
• nedves sűrűsége:	1,287	kg/m ³
Nyomásviszonyok:		
• légköri nyomás:	1002	hPa
• statikus nyomás a csatornában:	-21	hPa
• abszolút nyomás a csatornában:	981	hPa
Hőmérsékletek:		
• a csatornában (átlag):	300 K	27 °C
• a külső légtérben:	297 K	24 °C
Dinamikus nyomások átlaga:	245,5	Pa
Sebességeloszlás egyenlőtlensége N:	1,06	
Térfogatáram korrekció:	0,9275	
Mérési keresztmetszet felülete:	0,1886	m ²
A hordozógáz térfogatárama:		
• aktuális:	12840	m ³ /h
• normál* állapotú, nedves:	11560	m ³ /h
• normál* állapotú, száraz:	11420	m ³ /h
*Az értékek 101,3 kPa nyomásra és 273 K hőmérsékletre vonatkoznak.		

5.1.2 P126 – Mésző elevátor portalanító

Szilárd anyag koncentrációnak és tömegáramnak meghatározása

Mintavételi idő kezdete – vége [óó:pp – óó:pp]	10:00	10:35	11:11
	10:30	11:05	11:41
Minta jele	P126-1	P126-2	P126-3
A leszívócsanak átmérője [mm]	5,7		
Átlagos áramlási sebesség a mérési szelvényben [m/s]	22,1		
Mintavételi sebesség/ helyi sebesség [%]	100,4	100,3	100,4
Mintagáz térfogata (száraz, normál* állapot) [m ³]	0,911	0,913	0,913
Szilárd anyag minta tömege [mg]	0,9	0,9	1,1
Szilárd anyag koncentráció (száraz, normál* állapot) [mg/m ³]	0,988	0,986	1,205
Átlag koncentráció (száraz, normál* állapot), mg/m³	1,059		
Szilárd anyag tömegárama (száraz, normál* állapot) [kg/h]	0,0121		

*Az értékek 101,3 kPa nyomásra és 273 K hőmérsékletre vonatkoznak.

6. ALKALMAZOTT MÉRÉSI MÓDSZEREK:

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa	A vizsgálati szabvány száma
Légszennyező források vizsgálata Általános előírások	MSZ 21853-1:1976 (visszavont szabvány)
Nedvességtartalom meghatározása	MSZ EN 14790:2006 (visszavont szabvány)
Légszennyező források vizsgálata Térfogatáram meghatározása	MSZ 21853-2:1998 (visszavont szabvány)
Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A szilárd anyag tömegkoncentrációjának meghatározása kis koncentrációtartományban.	MSZ EN 13284-1:2018
Gázemisszió szakaszos és folyamatos mintavételének és meghatározásának követelményei	MSZ -13-101:1985

Az emisszió mintavételek, mérések és az eredmény meghatározása során használt műszerek, eszközök és berendezések:


A mintavételnél és az eredmény meghatározásánál használt műszerek, eszközök:			
megnevezése	gyártó	típusa	gyári száma
szakaszos mintavevő	Paul Goethe GmbH	BK-G4 hiteles gázóra	29533359
szilárd anyag mintavevő	Paul Gothe	ITES por mintavevő	S06G09J11
differentiál-nyomásmérő	TESTO	510	5142305/703
Prandtl-cső	Kálmán System Kft.	–	–
barometrikus-nyomásmérő	TESTO	511	85421766/223
analitikai mérleg	Ströhlein	ST 200	34384
digitális hőmérő	TESTO	922	33621638/204
szárító szekrény	Heraeus	–	–

7. VIZSGÁLÓBERENDEZÉSEK

7.1 Nedvességtartalom meghatározása

A főgázáramból ismert térfogatú részgázáramot szívátunk le, melynek vízgőztartalmát hűtött kondenzedényben kondenzáltatjuk és indikátorral jelzett szilikagélen adszorbeáltatjuk. A mintagáz nedvességtartalmát a kondenzedényben felfogott- és a szilikagélen adszorbeált víz tömegének mérésével határozzuk meg.

7.2 Mintavételi lánc szilárd anyag meghatározása:

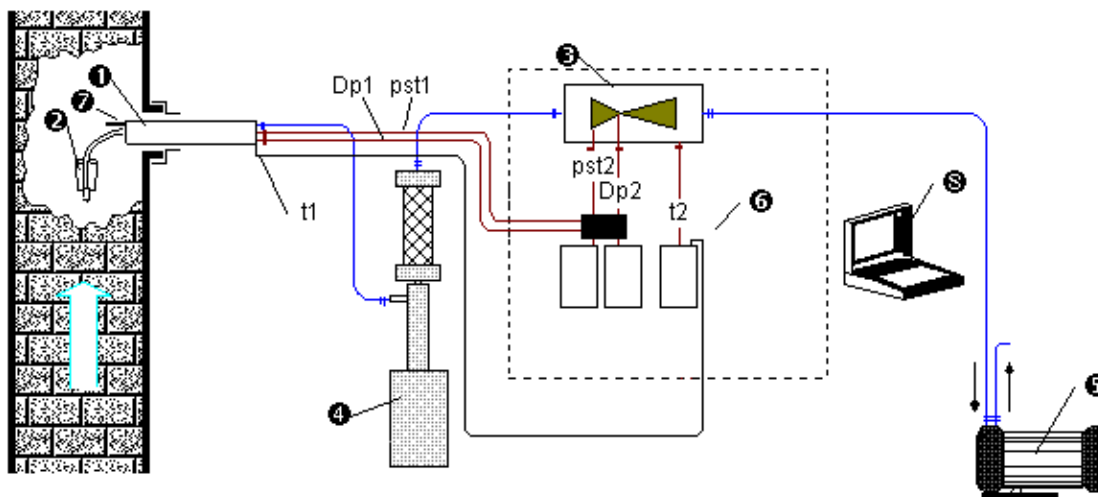

1. szondaszár
2. szűrőház
3. venturi cső
4. nedvességleválasztó torony
5. szivattyú
6. nyomás- és hőmérsékletmérő
7. hőmérő érzékelője
8. számítógép