

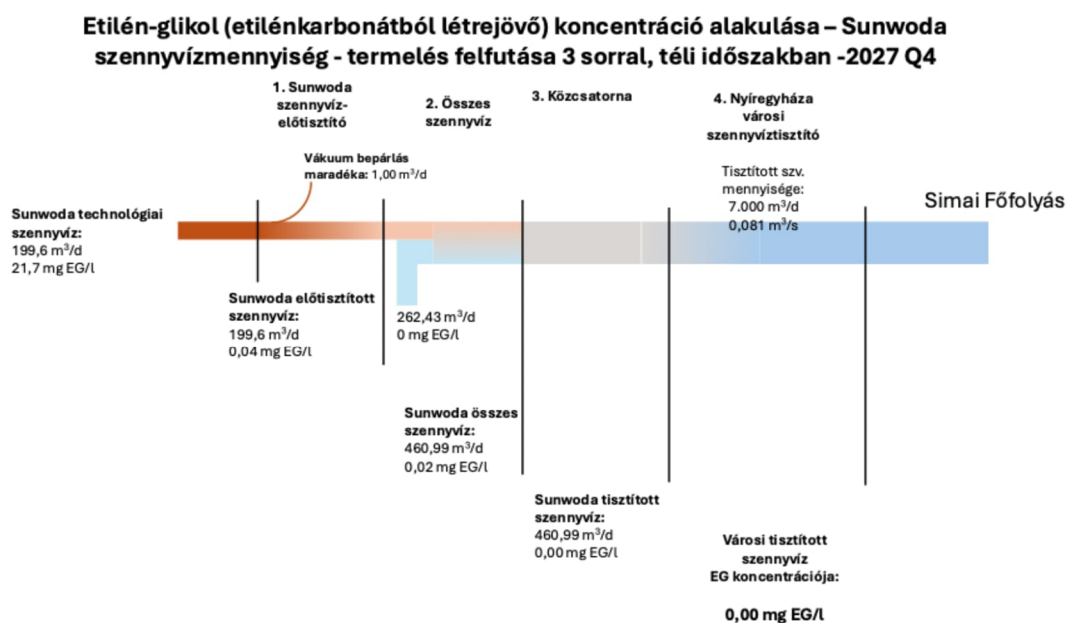


Önkéntes tényállás tisztázás


A hiánypótlás 8. pontjára adott válaszban csatolt szennyezőanyagok koncentrációinak alakulása kezelési lépcsőnkénti diagrammjai helyesen (a városi szennyvíztisztító 7.000 m³/d tisztított szennyvízmennyiségében és nem a befogadóban alakul ki a szennyezőanyag koncentráció csökkenése) az alábbiak:

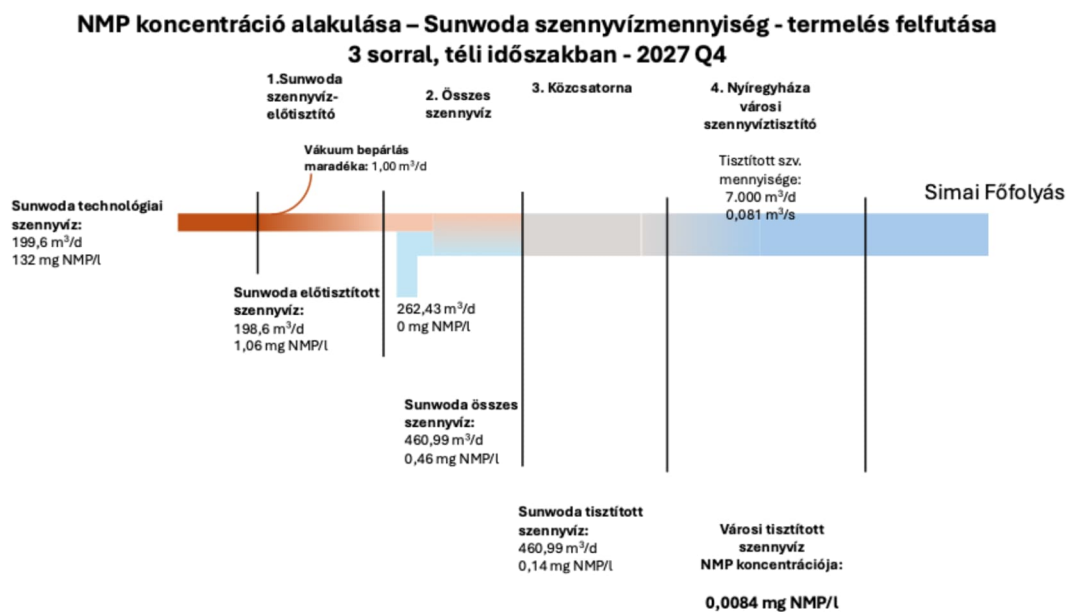


Dimetilkarbonát (DMC) koncentráció alakulása – Sunwoda szennyvízmenyiség - termelés felfutása 3 sorral, téli időszakban -2027 Q4

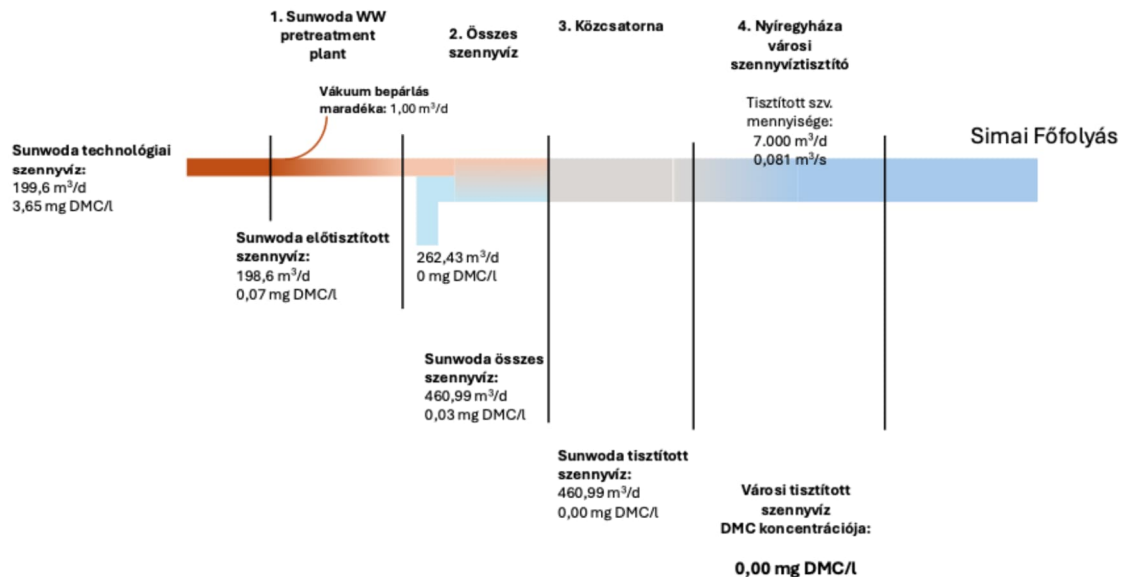


Kobalt koncentráció alakulása– Sunwoda szennyvízmenyiség - termelés felfutása 3 sorral, téli időszakban -2027 Q4

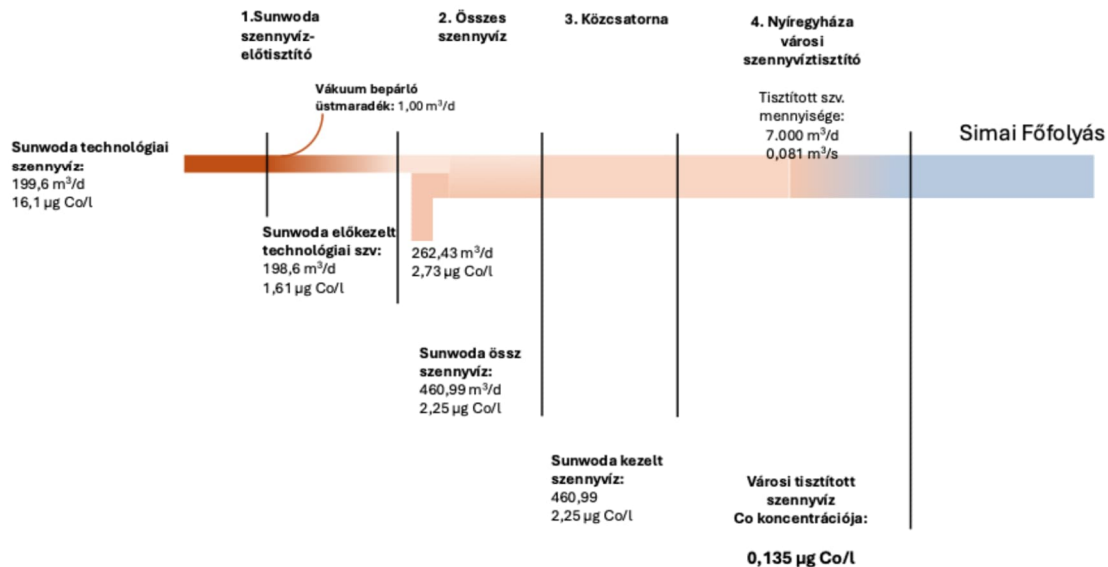

Fluorid koncentráció alakulása – Sunwoda szennyvízmennyiség - termelés felfutása 3 sorral, téli időszakban -2027 Q4

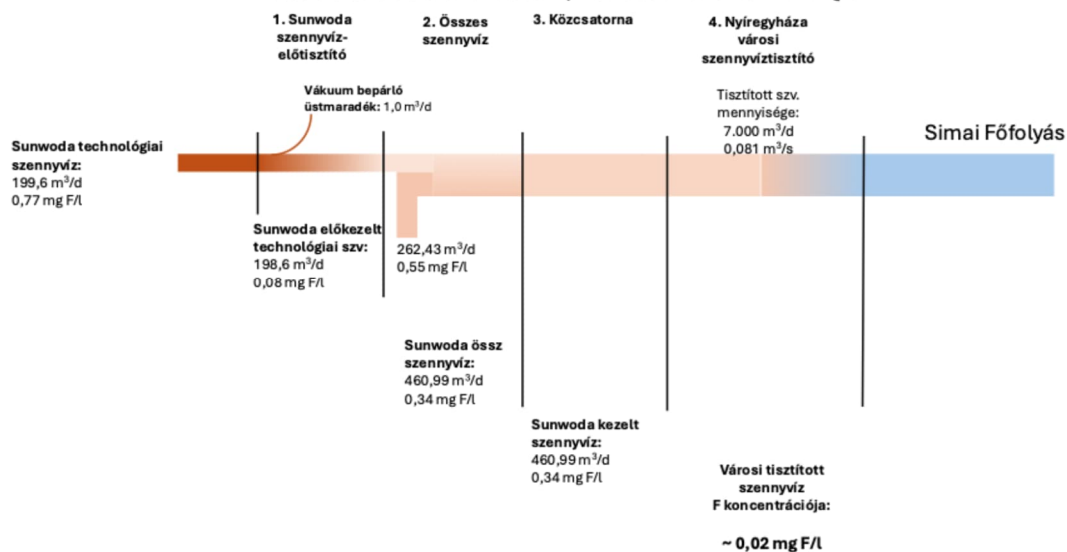

Lítium koncentráció alakulása – Sunwoda szennyvízmennyiség - termelés felfutása 3 sorral, téli időszakban -2027 Q4

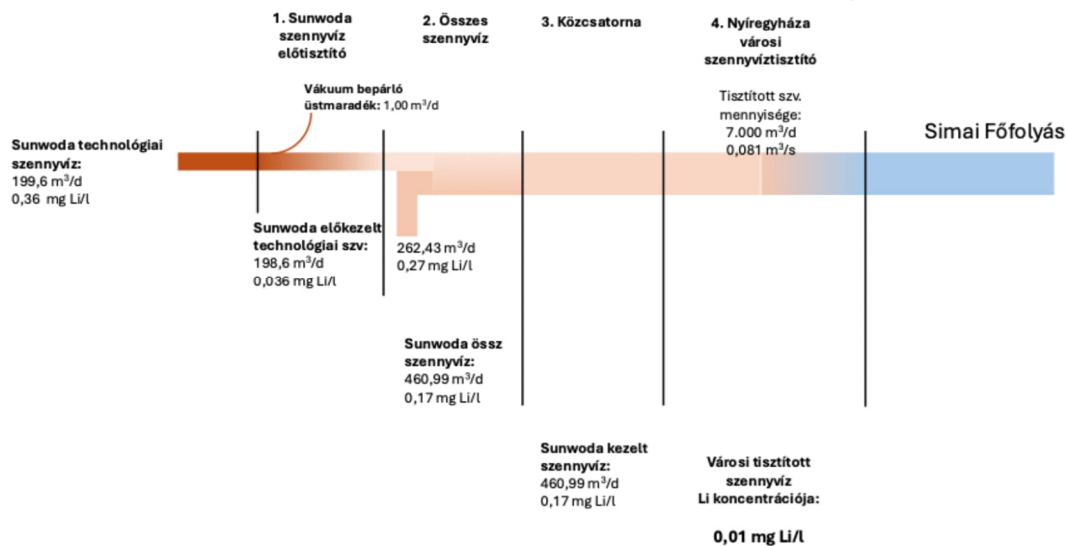

AOX koncentráció alakulása – Sunwoda szennyvíz mennyiség - termelés
felfutása 3 sorral, téli időszakban -2027 Q4

